

Byggherre ARH X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		
Dato/tid: 10 apr. 2025 09:30	Lokasjon:	
Ansvarlig		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting ID: 286379		
01 ☐	Agenda 1. Velkomst og formål med møte /OUS 2. Godkjenning av arbeidslogg fra møte 2 /OUS 3. Utkvittering på tilbakemeldinger fra møte 2 /OUS a. Pasientovervåking b. Vask av skop, desentralt 4. Gjennomgang av spesialfunksjoner som krever infrastruktur /ARK I henhold til utsendt liste med rom 5. Oppsummering av aksjonspunkter /PO 6. Veien videre - tilbakemelding (1 uke etter møte 3) /PO 7. Eventuelt	
02 ☐	Deltagere Se vedlagte liste over deltagere i medvirkningsmøte 3.	
03 ☐	Godkjenning av arbeidslogg fra møte 2 /OUS Ingen kommentarer - Arbeidslogg fra møte 2 godkjent	
04 ☐	Tilbakemeldinger OUS Utkvittering på tilbakemeldinger fra møte 2 / OUS a. Pasientovervåking Behov for, og nivå på pasientovervåking i poliklinikk vurderes. Nivå 3 = anestesi/intensiv Nivå 2 = intermediær Nivå 3 = basale parametre, typisk sengepost Av hensyn til pasientsikkerhet og forenklet arbeidshverdag er det behov for elektronisk overføring av medisinske data direkte til pasientjournal. De 2 prosedyrerommene bør trolig ha pasientovervåking. b. Skopvask, desentral TØE Det etableres eget rom for vask av TØE skop i poliklinikk. En spesialmaskin utfører hele vaskeprosedyren, inkludert forvask. TØE vaskerommet er programmert med håndvask. Det gjennomføres ca. 3 prosedyrer per dag, og unntaksvis samtidig. Skopene vil etter bruk tas fra behandlingsrommet direkte til maskinen, og fra maskinen direkte tilbake til oppbevaringsskapet i behandlingsrommet. Det er i tillegg behov for å vaske biteringer. Dette kan utføres i desinfeksjonsrommet, som ligger nær TØE vaskerommet. (Se også agendapunkt "04.01.380 Vaskerom, TØE")	

08 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 15 mai 2025

Pasientovervåkning

Beslutning/aksjon: RUT programmerer iht. OUS's tilbakemelding under dette agendapunktet
22 mai 2025

Programmert iht tilbakemeldingen fra OUS v/Trine (Bjørn Tore Mølsæter)

08 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 12 mai 2025

Vaskerom for TØE skop

Beslutning/aksjon: Ark utarbeider skisse som ivaretar OUS krav til smittevern
05 jun. 2025

Oversendt skisse 14.05.2025 på epost.

OUS e-post svar 14.05.25 på oversendt skisse er vedlagt (Fanny Sæthre)

21 apr 2025 Fanny Sæthre

E-post med utstyrsliste

Beslutning/aksjon: e-post med vedlegg oversendt fra OUS i forkant av møtet 10.4.25.
Henvises til for spirometri-rommene 04.01.040 og .074

19 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025

Prosessbeskrivelse for håndtering TØE skop

Beslutning/aksjon: OUS utarbeider en prosessbeskrivelse for håndtering av urene og rene TØE skop i poliklinikk

30 apr. 2025

Prosessbeskrivelse

- Urene skop. Skopene fraktes fra prosedyrerommet direkte til spesialvaskemaskin i vaskerommet.

- Maskinen ivaretar hele prosedyren med forvask, vask, desinfeksjon og testing av strømkapasitet.

- Rene skop. Skopene forflyttes deretter direkte fra vaskemaskin til lukket og avlåst oppbevaringsskap i rent rom.

- Ved driftsstans på TØE vaskemaskin må skopene rengjøres manuelt. Dette krever uren side med kum for vask og desinfeksjon, og ren side for tørking og testing før skopet forflyttes til lukket og avlåst oppbevaringsskap i rent rom.

- Personell skal kunne utføre håndhygiene i servant, og det skal være plass til oppbevaring av beskyttelsesutstyr som hansker og munnbind, og mellomagring av avfall. (Trine Karlstad)

10 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025

Pasientovervåkning i poliklinikk

Beslutning/aksjon: OUS tar stilling til behovet pasientovervåkning i poliklinikk, nivå på overvåkning, og spesifiserer hvilke konkrete rom (romfunksjonsnummer) som eventuelt skal ha pasientovervåkning.

30 apr. 2025

Pasientovervåkning tas ut av samtlige behandlings- og undersøkelsesrom foruten prosedyrerom, romnummer 04.01.157 og 04.01.170, hvor OUS anbefaler at pasientovervåkning beholdes. Der pasientovervåkning tas ut må denne erstattes med Blodtrykksapparat, elektronisk.

I Poliklinikk og dagbehandling i rom Dagplass, medisin, er det ønskelig å beholde pasientovervåkning til hver plass i rom 04.01.101 og 04.01.117.

I de øvrige Dagplass, medisin rommene (04.01.103, 04.01.118, 04.01.100, 04.01.166, 04.01.104 og 04.01.105) erstattes pasientovervåkning med Spot-check i hvert enkelt rom. (Trine Karlstad)

05 ☐	Generelt Dagbehandling: Spritdispenser ligger inne i alle standardrom Innsynsskjerming: Kobles til tak - ikke hjul - lett å vaske Slagretning på dør følges opp av PG Obs - Avstand mellom håndvask og arbeidsstasjon - sprut og smittevern hensyn El. stikk i vegg - ikke i gulv i undersøkelse og behandlingsrom Prinsipp - Undersøkelseslampe - 1 m ut fra vegg Oppsummering på slutten av møtet: - Mangel på støtterom - Utnyttelsesgrader er ikke realistisk - For få poliklinikkrom - En OUS gruppe ser på etappe 2 ift. behov og kapasiteter - Fagfordelingen vil bety noe for kapasiteter på begge sykehus
06 ☐	01 - 04.02.100 - Dagplass, medisin (ikke sendt ut før møtet) OUS: Tappestol og mobil arbeidsstasjon <u>04 jun 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 05 jun 2025 Fjerne Pakke, PC, standard 2 skjermer Beslutning/aksjon: RI IKT fjerner PC pakke <u>13 jun. 2025</u> <i>Oppdrag utført. OK (Erik Hansen)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Beslutning/aksjon: RI IKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri <u>15 mai 2025</u> <i>ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til. Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: Ark tegner iht. programmering <u>14 mai 2025</u> <i>Tegnet iht programmering. 2 "overflødige" pc-skjermer ligger fremdeles inne. (Henriette Steineger)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>14 mai 2025</u> <i>byttet fra us-stol til us-stol blodgiver (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
07 ☐	01 - 04.02.101 - Dagplass, medisin OUS: Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon

	<u>04 jun 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 05 jun 2025 Fjerne Pakke, PC, standard 2 skjermer Beslutning/aksjon: RI IKT fjerner PC pakken (og lar mobil PC tralle stå) <u>13 jun. 2025</u> <i>Oppdrag utført. OK (Erik Hansen)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner iht. programmering <u>14 mai 2025</u> <i>Tegnet iht til programmering. 2 ekstra PC-skjermer ligger fremdeles inne i program. (Henriette Steineger)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Beslutning/aksjon: RI IKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri <u>15 mai 2025</u> <i>ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til. Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)</i> <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>14 mai 2025</u> <i>programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
08 ☐	01 - 04.01.075 - Undersøkelse og behandling (ikke sendt ut før møtet) OUS: Flerfunksjonsrom med tappestol og stasjonær arbeidsplass. Behov for håndvask i tapperom, derfor velges dette rommet. <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Tappestol og stasjonær arbeidsplass Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner iht. programmering <u>14 mai 2025</u> <i>Tegnet iht til programmering (Henriette Steineger)</i> <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Romfunksjon Beslutning/aksjon: RFP beskrivelse suppleres med "Flerbruksrom med tappestol" <u>08 mai 2025</u> <i>Utført (Fanny Sæthre)</i> <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer tappestol og fjerner undersøkelsesbenk <u>14 mai 2025</u> <i>tatt ut us-benk og lagt til us-stol blodgiver (Bjørn Tore Mølsæter)</i>

09 ☐	01 - 04.02.166 Dagplass, medisin, 2 plasser OUS: 2 behandlingsstoler (avvik fra OUS liste 11.4.25; også us benk) 1 besøksstol (avvik fra OUS liste 11.4.25; 2 stoler) Stasjonær arbeidsplass (er programmert) <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 1 besøksstol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer kun en besøksstol <u>24 apr. 2025</u> <i>1 stol tatt ut (Henriette Steineger)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 2 behandlingsstoler Beslutning/aksjon: RUT programmerer 2 behandlingsstoler, seng tas ut <u>23 apr. 2025</u> <i>Er programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
10 ☐	01 - 04.02.103 Dagplass, medisin, 3 plasser OUS: 2 senger og en behandlingsstol (Tappestolene flyttes til ensengsrom) Ref. liste fra OUS 11.4.25 - etter møtet; - 2 besøksstoler - Mobil PC tralle i stedet for fast arbeidsplass - 3 garderober/plasser for pasienter - 2 leselamper - 2 nattbord - pasientovervåkning - se eget punkt med spesifisering - skjermvegg - avventes til overordnet beslutning om konsept <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri legges inn Pakke, PC, standard, 1 skjerm tas ut <u>15 mai 2025</u> <i>ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til.</i> <i>PC med en skjerm tatt ut.</i> <i>Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Oppfølging av OUS tilbakemelding 11.4.25 Beslutning/aksjon: PG/Ark 2 senger 1 behandlingsstol 2 besøksstoler Mobil PC tralle i stedet for fast arbeidsplass (koordineres med RIKT) 3 garderober/plasser for pasienter 2 leselamper (koordineres med RIE) 2 nattbord skjermvegg - avventes til overordnet beslutning om konsept <u>14 mai 2025</u> <i>Tegnet iht programmering (Henriette Steineger)</i>

	<u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 2 senger, 1 behandlingsstol, 3 pasientovervåkning Beslutning/aksjon: RUT programmerer 2 senger og en behandlingsstol, dvs. tappestolene tas ut 3 pasientovervåkning <u>14 mai 2025</u> <i>programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
11 ☐	01 - 04.02.104 Dagplass, medisin, 5 plasser (gjelder også 04.02.105, 04.02.117 og 04.02.118) OUS: Kun behandlingsstoler i disse rommene. Dvs. senger tas ut 2 besøksstoler, 2 klappstoler som henges på vegg En mobil og en stasjonær arbeidsstasjon, plassert slik at uvedkommende ikke har innsyn på skjermer Garderobeskap for pasienter for innlåsing av verdisaker Ønsker å kunne dele opp store rom til mindre rom i fremtiden, for økt fleksibilitet. Dette forutsatt et antall behandlingsplasser opprettholdes. <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 5 behandlingsstoler, fjerne sug, ejektor Beslutning/aksjon: RUT programmerer kun behandlingsstoler, senger tas ut. 5 sug, ejektor fjernes (ref. tilbakemelding fra OUS 11.4.25) <u>14 mai 2025</u> <i>programmert 104, 105, 117, 118 (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Beslutning/aksjon: RI-IKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Gjelder også rommene 04.02.105, 04.02.117 og 04.02.118 (PC trallen kommer i tillegg til Pakke, PC, standard som allerede er programmert i de 4 rommen) <u>15 mai 2025</u> <i>ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til.</i> <i>Se SRF.025.01</i> <i>Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 2+2 stoler, 1 mobil og 1 stasjonær arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner 2 besøksstoler, 2 klappstoler som henges på vegg, en mobil og en stasjonær arbeidsstasjon <u>09 mai 2025</u> <i>Ok, lagt inn (Henriette Steineger)</i> <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Hvilke store rom er egnet for senere oppdeling i to rom? Beslutning/aksjon: PG anviser hvilke av rommene "Dagplass, medisin, 5 plasser" som eventuelt. er egnet for oppdeling til to rom i fremtiden <u>16 mai 2025</u> <i>Kommentert i rom 04.01.104, 04.01.105 og 04.01.117 (Henriette Steineger)</i>

12 ☐	01 - 04.01.181 Undersøkelse og behandling, prepol, samtale/geriatri OUS: Alle pasienter som kommer til hukommelsespoliklinikk skal ta en MMSE - test. Dette krever bord med stor arbeidsflate >180x80. Pasient og behandler sitter overfor hverandre, med plass til testmateriell og PC på bordet. Stor arbeidsflate kan evt. løses med nedfellbar klaff. To besøksstoler beholdes. REF.anm.: Gjelder hele hukommelsespoliklinikken /geriatri - hvilke romfunksjonsnummer? 04.01.012. <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Bord med stor arbeidsflate (>1800 x 800) Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner <u>22 apr. 2025</u> <i>Det ligger inne bord på 2000x800 i rommet. (Henriette Steineger)</i>
13 ☐	01 - 04.01.012. - Undersøkelse og behandling - nevrologiske tester (ikke sendt ut før møtet) OUS: Som 04.01.181 PO: Sykeromskanal og håndvask beholdes i rommet for mulig endret romfunksjon i fremtiden <u>08 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 15 mai 2025 Undersøkelseslampe Beslutning/aksjon: RUT Fjerner undersøkelseslampe <u>14 mai 2025</u> <i>fjernet undersøkelseslampe (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Som 04.01.181 Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner <u>09 mai 2025</u> <i>Lagt inn 800x2000 arbeidsbord og hylle (Henriette Steineger)</i>
14 ☐	01 - 04.02.116 - Undersøkelse og behandling, samtale (ikke sendt ut før møtet) OUS: Vurderte rommet for tapping, men ikke ønskelig å endre funksjonen i rommet. SRF.130.00 RFP og Utstyr i rom opprettholdes.
15 ☐	04.01.105 - Vasken må flyttes nærmere søylen/sjakten (ikke sendt ut før møtet) Servanten må flyttes opp til søylen foran arbeidsplass, og arbeidsplass skyves litt bakover. <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Flytte servant Beslutning/aksjon: Ark justerer servant og arbeidsplass <u>09 mai 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>

16



Særmøte med hjerte poliklinikken

23.04.2025 (etter medvirkningsmøtet) er det avholdt særmøte med hjertepoliklinikken.

Deltakere;

Svein Solheim (seksjonsleder, overlege)

Stina Cecilia Storgaard Hjortsjö (seksjonsleder PM)

Kamilla R. Andersen (sykepleier Ecco TØE)

Anne Bjørhovde Rossebø (overlege)

Trine Karlstad (OUS, Stab utvikling)

Tina Sønnichsen (områdeleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon)

Fanny Sæthre (prosjektleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon)

Bjørn Tore Mølseter (Rådgiver utstyr, HSØ prosjekteringsgruppe)

Henni Steineger (Arkitekt, HSØ prosjekteringsgruppe)

Følgende rom ble behandlet;

04.01.010 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko (likt utstyr som 04.01.038)

04.01.005 Undersøkelse og behandling, hjerte AKG (likt utstyr som 04.01.033)

04.01.070 Undersøkelse og behandling, hjerte PM kontroll (likt utstyr som 04.01.025 og 04.01.030)

04.01.016 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko TØE (likt utstyr som 04.01.017) – rommene skal videre drøftes med smittevern

04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte ekko med belastning

04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte PM med belastning (likt utstyr som 04.01.171)

04.01.380 Vaskerom, TØE – rommet skal videre drøftes med smittevern»

OUS:

Et antall PM kontroller og hjerte ultralyd maskiner (ekko) er programmert og tilknyttet konkrete rom som har annen primærfunksjon. Dette for å opprettholde artiklene i utstyrsprogrammet, inntil OUS har tatt stilling til funksjonsfordeling, og vurdert omfanget av utstyrsartikler.

17



01 - 04.01.010 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko (likt utstyr som 04.01.038)

OUS:

Rommets primærfunksjon: Hjerte ultralyd (ekko).


- Pasienten ligger på bære eller i seng. 2/3 av dagens pasientene er inneliggende og kommer i seng. Dette stiller krav til dørbredde, som er ivaretatt både i program og på tegning

- Pasienten ligger på høyre side under undersøkelsen. Både ekko maskinen med tilkoblinger og behandler skal lokaliseres på pasientens /bårens /sengens høyre side

- Vinduer må kunne blendes for økt lesbarhet på skjermer - Er ivaretatt i program

- Arbeidsbordet planlegges tilsvarende som vist i dagens ekko-rom - 1200 x 800

[image.png](#)

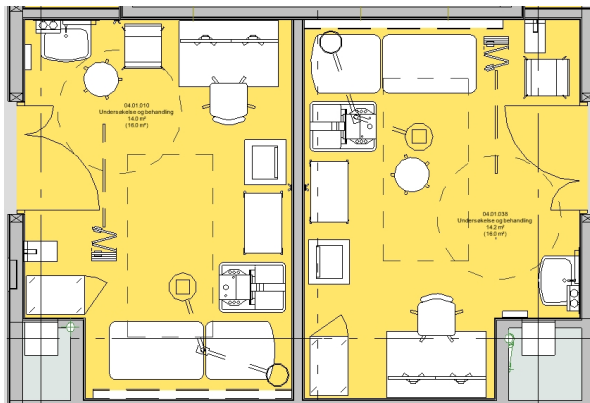

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 23.04.2025

25 apr. 2025

RFP beskrivelse i 04.01.010 og .038 er oppdatert slik:

"Rommet er tilrettelagt for ultralyd av hjerte (ekko) på bære eller i seng.

Pasienten ligger på høyre side under undersøkelsen.

Både ekko maskinen med tilkoblinger og behandler skal lokaliseres på pasientens / bårens /sengens høyre side" (Fanny Sæthre)

23 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger

Strøm og IT tilkobling for ekkomaskin

Beslutning/aksjon: Endre plassering av ekkomaskin og tilkoblinger iht. beskrivelse (koordinere med RIE)

Tilpasse arbeidsbord

14 mai 2025

Oppdatert etter skisse og programmering. Hvis seng inn, må bære ut. 1 stk.

besøksstol. Utsnitt tegning lagt ved. (Henriette Steineger)

18



01 - 04.01.005 Undersøkelse og behandling, hjerte AKG (likt utstyr som 04.01.033)

OUS:

Rommets primærfunksjon AKG.

Behandler og AKG modul rack med PC, skjerm og tilkoblinger skal plasseres på sykkelens høyre side.


Plassering av AKG og benk - OK

Avansert defibrillator - OK

Pasientseng skal kunne kjøres inn i rommet - Dør bredde er OK

Undersøkelseslampe over hodeende på US benk beholdes for generalitet.

[image.png](#)

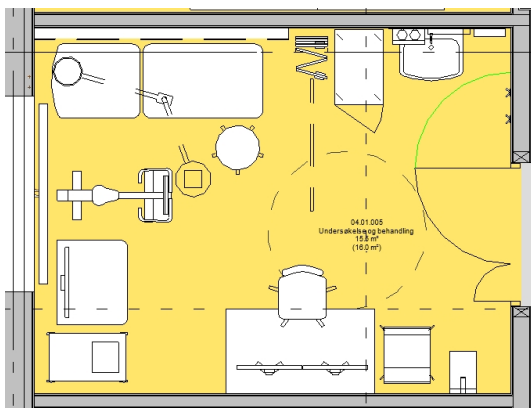

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i møte 23.04.2025

25 apr. 2025

RFP beskrivelse i 04.01.005 og .033 er oppdatert slik:

"Rommet tilrettelegges for arbeids EKG.

Behandler og AKG modul rack med PC, skjerm og tilkoblinger plasseres på sykkelens høyre side." (Fanny Sæthre)

19 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025

Avansert EKG modul rack med PC og skjerm på sykkelens høyre side

Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner avansert EKG modul rack med PC og skjerm på sykkelens høyre side (iht. innplassert sykkel på tegning, som utsendt til møtet)

14 mai 2025

Tegnet etter programmering. 1 stk. besøksstol. Legger ved tegning (Henriette Steineger)

19 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025

Avansert EKG modul rack med PC og skjerm

Beslutning/aksjon: RUT programmerer avansert EKG modul rack med PC og skjerm

14 mai 2025

Tatt ut PM-programmerer iht tilbakemelding i utstyrslsite. Tatt UL apparat, avansert iht tilbakemelding i utstyrslsite. Tatt ut ejektorsug iht tilbakemelding i utstyrslsite. Lagt til EKG, belastning, komplett. (Bjørn Tore Mølsæter)

19



01 - 04.01.070 Undersøkelse og behandling, hjerte PM kontroll (likt utstyr som 04.01.025 og 04.01.030)


OUS:

Rommets primærfunksjon PM kontroll.

- Undersøkellesbenk foreslås plassert til høyre når man kommer inn i rommet
- Pasienten ligger på benk under PM kontrollen. PM kontroll rack med tilkoblinger og behandler plasseres på pasientens høyre side.
- Behov for en liten stasjonær (ref. OUS 11.4.25) og en mobil arbeidsplass
- En klappstol på vegg er tilstrekkelig
- Undersøkelseslampen ved hodeende på US benk

De viste rommene (04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030) ligger i kjernen av bygget, uten vindu. Personell som jobber med PM kontroll har fulle lister, og sitter derfor i rommet hele dagen. Ønskelig å flytte til rom med dagslys. Vurdere å bytte med 04.01.010 og 04.01.038

[image.png](#)

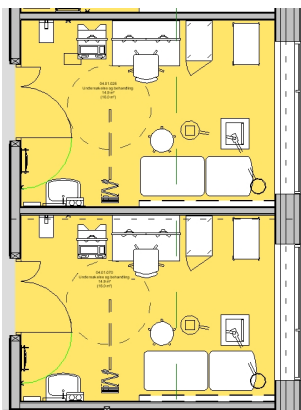

01 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025

Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri settes inn

Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri

Gjelder også 04.01.025 og 04.01.030

(i tillegg til pakke, PC, standard som er programmert i alle 3 rommene)

15 mai 2025

ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til.

Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)

25 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i møte 23.04.2025

25 apr. 2025

RFP er supplert i 04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030 slik:

"Rommet tilrettelegges for pacemakerkontroll (PM kontroll). Pasienten ligger på benk under PM kontrollen. PM kontroll rack med tilkoblinger og behandler plasseres på pasientens høyre side." (Fanny Sæthre)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Dagslys i PM kontroll rom

Beslutning/aksjon: Ark foreslår flytting av rommene 04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030 for å oppnå dagslys

07 mai 2025

Flytting utført (Henriette Steineger)

21 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Arbeidsplasser og stoler

Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer utstyrsliste:

- Mobil arbeidsplass i tillegg til en liten stasjonær arbeidsplass (koordinere med RIKT)
- 1 klappstol på vegg
- Fjerne 2 besøksstoler

Kvalitetssikre plassering av PM kontroll og undesøkelseslampe

15 mai 2025

Utstyrsliste oppdatert, planløsning justert. Tegnet planløsning vedlagt. (Henriette Steineger)

21 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025

Mobil PC arbeidsstasjon

Beslutning/aksjon: RI IKT programmerer

15 mai 2025

*Antatt samme sak som ovenfor for RI-IKT.
(Erik Hansen)*



01 - 04.01.016 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko TØE (likt utstyr som 04.01.017)

OUS:

Rommets primærfunksjon - Hjerte ekko (ultralyd) og TØE.

Prinsipiell arbeidsflyt er vist i vedlagt illustrasjon fra OUS.

- TØE utføres i seng midt i rommet - behov for plass til personell på begge sider av sengen, og i hver ende.
- Ved ordinær hjerte ekko (ultralyd) undersøkelse benyttes samme ultralyd maskin, mens undersøkelsesbenk bestilles til polikliniske pasienter. Det programmeres likevel undersøkelsesbenk i rommet.
- Behandler, modulbord og ultralydapparat med tilkoblinger på pasientens høre side
- Sykepleier, låsbart prosedyrebord (hvor det også kan oppbevares A og B preparater), 02 uttak på pasientens venstre side
- Skap for oppbevaring av 3 TØE skop i kuffert (beredskap) ref. OUS møte med smittevern og klinikk
- Arbeidsstasjon som i dagens ekko rom 1200 x 800

Avlåst og forsvarlig oppbevaring av ytterligere 3 TØE skopi (beredskap) - Ref.forslag.: Rent lager 04.01.212

Fra medvirkningsmøtet 10.4.:

Klappstol på vegg - OK

Fjerne besøksstol - OK

Samtale med poliklinisk pasient skjer på undersøkelsesrommet, mens samtale med inneliggende pasient skjer i døgnområdet.

Legemidler klargjøres og leveres fra farmasitun.

16 mai 2025 Henriette Steineger

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter

Skap for TØE skop tas ut

Beslutning/aksjon: Skal skap for TØE skop kun ligge i Lager, rent?

21 mai 2025

Ja, skap til rene TØE scop skal ligge i Rent lager 04.01.212 (Fanny Sæthre)

14 mai 2025 Bjørn Tore Mølsæter

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 mai 2025

Prosedyrebord og TØE skop

Beslutning/aksjon: Skap for kofferter til 3 TØE skop (beredskap) i 04.01.016 og/eller .017

22 mai 2025

Lagt inn underskap d600xb600xh900 i rom 04.01.016 (Henriette Steineger)

14 mai 2025 Bjørn Tore Mølsæter

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Prosedyrebord og TØE skop

Beslutning/aksjon: RUT programmerer

1 prosedyrebord med mulighet for avlåsning av A og B preparater

Skap for kofferter til 3 TØE skop (beredskap) i 04.01.016 og/eller .017

Skap for 4 TØE skop i Rent lager 04.01.212

16 mai 2025

1stk. skap for TØE skop plassert i lager, rent 04.01.212. Skap for TØE skop tas ut, Bjørn Tore. (Henriette Steineger)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25

30 apr. 2025

RFP beskrivelse i 04.01.016 og 04.01.017 er supplert slik:

"Rommet tilrettelegges for transøsofageal ekko-undersøkelse (TØE).

Personell skal ha tilkomst på begge sider og i hver ende av undersøkelsesbenken eller sengen.

Lege / behandler, ultralyd apparat med tilkoblinger og oppdekking for TØE skop skal ha plass på pasientens høyre side.

Sykepleier / hjelpepersonell, prosedyrebord og 02 uttak skal ha plass på pasientens venstre side." (Fanny Sæthre)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025

Prosedyrebord og TØE skop

Beslutning/aksjon: RUT programmerer

1 prosedyrebord med mulighet for avlåsing av A og B preparater

Skap for koffert til 3 TØE skop (beredskap) i 04.01.016 og/eller .017

Skap for 4 TØE skop i Rent lager 04.01.212

14 mai 2025

skap for koffert er ARK, aksjonon opprettet til Henny. Prosedyrevogn er

programmert, type m/låsefunksjon avklares i anskaffelsen. Programmert TØE-skop på lager, rent (Bjørn Tore Mølsæter)

21 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 22 apr 2025

Arbeidsplass og stoler

Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer utstyrsliste:

- Fast arbeidsplass 1200x800

- 1 klappstol på vegg

- Fjerne besøksstoler

Innplasserer utstyr i rommet iht. OUS beskrivelse av arbeidsflyt

15 mai 2025

ok (Henriette Steineger)

10 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 22 apr 2025

Skisse TØE rom

Beslutning/aksjon: OUS oversender til PO klinikkens/Sveins forslag til skisse av TØE rommene (merk kortere frist av hensyn til kommende særmøte)

21 apr. 2025

Se nedlastet skisse. (Trine Karlstad)

**01 - 04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte ekko med belastning**

OUS:

Rommets primærfunksjon - Hjerte ekko (ultralyd), også med belastning.

- Ekkomaskin med tilkobling og behandler skal være plassert på pasientens høyre side både ved undersøkelse på benk og på liggesykkel.
- Benk skal være bred nok til at pasienten ligger stabilt og trygt
- Undersøkelse på liggesykkel skjer sjeldnere enn på benk, og det er derfor akseptabelt at liggesykkelen kan flyttes litt i rommet for å tilpasse.
- Liggesykkelen har tilkoblet PC rack og EKG apparat med skjermer, som skal kunne plasseres slik at behandler og/eller sykepleier kan se skjermene under undersøkelsen

Fra medvirkningsmøtet 10.04.2025:

- Stasjonær arbeidsplass (1200 x 800)
- PC tralle kan utgå
- Undersøkelseslampe bør beholdes for fleksibilitet
- En stol og en klappstol
- Pasientovervåkning kan utgå (ref. tilbakemelding fra OUS 11.4.25)

24 apr 2025 Fanny Sæthre**Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025****Oppdatere RFP beskrivelse**

Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25

25 apr. 2025*RFP beskrivelse for 04.01.168 er supplert slik:**"Rommets primærfunksjon er ekko undersøkelse (ultralyd) av hjerte*

- enten mens pasienten ligger passiv i seng eller på en undersøkelsesbenk*
- eller mens pasienter belastes i en liggesykkel.*

*Lege / behandler og ekkomaskin med tilkobling skal være plassert på pasientens høyre side både ved undersøkelse i seng eller på benk, og i liggesykkel.**PC- og EKG skjermer tilknyttet liggesykkelen skal kunne sees av behandler og/eller sykepleier under undersøkelsen" (Fanny Sæthre)***21 apr 2025 Fanny Sæthre****Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025****Pakke, PC, mobiltralle, med batteri tas ut**

Beslutning/aksjon: RIIKT fjerner

Pakke, PC, mobiltralle, med batteri

15 mai 2025*Fjernet i dRofus 09.05.2025 (Erik Hansen)***21 apr 2025 Fanny Sæthre****Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025****Undersøkelseslampe**

Beslutning/aksjon: RUT

undersøkelseslampe

fjerner pasientovervåkning

Liggesykkelen med PC rack og EKG apparat med skjermer

undersøkelsesbenk som er bred nok til at pasienten kan snu seg

14 mai 2025*programmert i henhold. PM-programmerer fjernet iht tilbakemelding ustyrsliste. (Bjørn Tore Mølsæter)*

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Arbeidsplass og stoler Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Arbeidsbord 1200 x 800 1 klappstol Plassering av utstyr iht. OUS beskrivelse <u>24 apr. 2025</u> <i>Bør arbeidsbordet være d 800? ref. hva vi så på poliklinikken? (Fanny Sæthre)</i>
22 ☐	01 - 04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte PM med belastning (likt utstyr som 04.01.171) OUS: Rommets primærfunksjon er PM kontroll, også med belastning. Pacemakerkontroll gjøres enten med belastning på tredemølle: Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger skal stå på pasientens venstre side, og det skal være 1-2 meter fri sikkerhetssone bak tredemøllen. Tredemøllen kan stå ut fra vegg midt i rommet, evt. inntil vegg. Eller, pasienten ligger på undersøkelsesbenk eller i seng: Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger plasseres da ved hodeenden på pasientens høyre side. Rommet ble behandlet i særmøte 23.4.25: -ordinær Us benk på hjul, langs høyre vegg <250 kg - flytte sykeromskanal - PM rack ved hodeenden - PC trallen tas ut - Tredemøllen kan stå langs vinduet - 2 arbeidsstasjoner - mye opplæring 2 X 1200 x 800 - 1 høyskap - OK - ordinært EKG apparat - overføring til journal - skriver - 1 besøksstol (lengst mulig unna pasienten) og en klappstol - Undersøkelseslampe - Pasientovervåkingkan utgå (ref. tilbakemelding OUS 11.4.25) - Pasienten må kunne telemetrovervåkes (planlegges i annen prosess) - ett av rommene skal ha defibrillator (f.eks. dette 04.01.169) <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 Ekstra PC pakke i rommene Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer Pakke, PC, standard, 2 skjermer legges inn i 04.01.169 og 04.01.171 (det skal være til sammen 2 PC pakker i hvert av rommene) Pakke, PC, mobiltralle, med batteri fjernes i 04.01.171 (er allerede fjernet i 04.01.169) <u>15 mai 2025</u> <i>Endret til rett antall i dRofus 09.05.2025 (Erik Hansen)</i>

	<u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 30 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, med batteri fjernes Beslutning/aksjon: RIKT oppdaterer utstyrsprogram <u>06 mai 2025</u> <i>Forstår at vi fjerner PC-tralle i rom 04.01.169. Dette er utført 30.april2025. -----</i> <i>* Vi gjør oppmerksom på at dette punktet er i møterefferatets fil i PDF rom 04.01.168. Har vi utført i riktig rom?</i> <i>** Videre står det i dRofus en PC pakke, men her ovenfor står det 2 arbeidsstasjoner. Må sjekkes. Skal det legges inn ekstra PC-pakke?</i> <i>Spørsmålene er svart ut i e-post fra PO/FAS til RIKT/EH 30.4.25, og oppdatert i annen aksjon under dette agendapunktet (Fanny Sæthre)</i> <u>24 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med:</i> <i>"Rommet tilrettelegges for pacemaker kontroll (PM kontroll).</i> <i>Pacemakerkontroll gjøres enten med belastning på tredemølle:</i> <i>Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger skal stå på pasientens venstre side, og det skal være 1-2 meter fri sikkerhetssone bak tredemøllen.</i> <i>Eller, pasienten ligger på undersøkelsesbenk eller i seng:</i> <i>Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger plasseres da ved hodeenden på pasientens høyre side." (Fanny Sæthre)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Undersøkelsesbenk og pasientovervåkning Beslutning/aksjon: RUT programmerer iht. tilbakemelding i særmøte <u>14 mai 2025</u> <i>lagt til defibrillator, lagt til takhengt us-lampe, fjernet pasientovervåkning. Lagt til us-benk ref tilbakemeldingen på utstyrslisten. (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Tredemølle, arbeidsstasjon og stoler Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Tredemøllen ut fra vegg midt i rommet, evt. inntil vegg, med sikkerhetssone bak . Liten stasjonær arbeidsstasjon 1 stol og 1 klappstol <u>22 apr. 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>
23 ☐	01 - 04.01.170 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyrer OUS: Kun prosedyrer som krever lokalbedøvelse Kombibenk - OK Behov for liten operasjonslampe Redusere til 1 klappstol Besluttet at det ikke er behov for blyskjeming pga. frekvens - Saken er lukket <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Kun 1 klappstol Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer <u>15 mai 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Liten operasjonslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>14 mai 2025</u> <i>programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
24 ☐	U1 - 04.01.157 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyrer OUS: En klappstol Liten operasjonslampe <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Liten operasjonslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>14 mai 2025</u> <i>programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Kun 1 klappstol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer <u>15 mai 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>
25 ☐	01 - 04.01.035 Undersøkelse og behandling, gastrokirurgi + tilknyttet 04.01.138 WC OUS: Liten stasjonær arbeidsstasjon og PC tralle Behov for diatermi ved endoskopi/rektoskopi pga. nærhet til toalett. Evakuering av gasser Behov for benk ut fra vegg - tilgang på begge sider Underskap med varmeskap (26 ltr) oppå Undersøkelseslampe OK plassering <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri Beslutning/aksjon: RIKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri (i tillegg til Pakke, PC, standard som er programmert i rommet) <u>15 mai 2025</u> <i>ODZ.013 benyttet. Pakke PC tralle uten batteri lagt til.</i> <i>Eksiterende Pakke-PC ikke fjernet</i> <i>Rettet i dRofus 09.05.2025. (Erik Hansen)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Diatermi og varmeskap Beslutning/aksjon: RUT programmerer: Diatermi (Koordinere med RIV ift. evakuering av gasser?) Stort varmeskap erstattes med bordmodell (26 ltr) <u>14 mai 2025</u> <i>programmert</i> <i>(Bjørn Tore Mølsæter)</i>

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Arbeidsstasjon, benk og skap Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Lite stasjonært arbeidsbord og mobil arbeidsstasjon (koordinere med RIKT) Plassere benk ut fra vegg - tilgang på begge sider Kasse bakke skap erstattes med underskap (kunne plassere varmeskap oppå) <u>13 mai 2025</u> <i>Lite arbeidsbord, underskap og flytting av benk (Henriette Steineger)</i>
26 ☐	01 - 04.01.040 Undersøkelse og behandling, spirometri (likt utstyr som 04.01.041) OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle m/PC er riktig
27 ☐	01 - 04.01.173 Undersøkelse og behandling, spesialrom, spirometri OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at programmert "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle m/PC er riktig. Og, at undersøkelseslampe er riktig plassert.
28 ☐	01 - 04.01.174 Undersøkelse og behandling, spesialrom, lunge spirometri med belastning, bodyboks OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at innplassering av bodybox, spirometri og tredemølle er OK Og; gassflasker må plasseres i umiddelbar nærhet til lungefunksjonsutstyr (spirometri/ diffusjon) Ikke besvart: Mye utstyr i rommet. Hva kan prioriteres bort? Kan arbeidsbord med pc og stol utgå? <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 PC tralle tas ut Beslutning/aksjon: RIKT programmerer iht. OUS tilbakemelding (PC pakke skal stå) <u>06 mai 2025</u> <i>Utført i dRofus (Erik Hansen)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Prioritering av utstyr Beslutning/aksjon: OUS vurderer og tilbakemelder: Kan noe utstyr prioriteres bort? Arbeidsbord med PC? Stol ? (mye utstyr i rommet) <u>24 apr. 2025</u> <i>Lungemedisin melder at det er ønskelig med fast arbeidsbord og stol. Prosedyrebord/ trillebord kan tas ut av rommet. (Trine Karlstad)</i>

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Gassflasker og trillebord Beslutning/aksjon: PG/RUT programmerer (koordinerer med RIV?) trillebord fjernes <u>14 mai 2025</u> <i>gassflasker programmeres ikke, opphengsskinne for gass programmeres av ARK.</i> <i>(Bjørn Tore Mølsæter)</i>
29 ☐	01 - 04.01.380 Vaskerom, TØE OUS utarbeider prosessbeskrivelse for håndtering av urene og rene TØE skop i poliklinikk. MERK: Aksjon er gitt til OUS under agendapunkt 04 - "Tilbakemeldinger OUS" Fra særmøte 23.4.25 Ny modell maskin er mindre, og har flere funksjoner. Må være validert ift. krav fra skop leverandør. Backup løsning ved maskinstopp? OUS avklarer romfunksjonskrav i møte med klinikk og smittevern og tilbakemelder til PO
30 ☐	01 - 04.01.092 Laboratorium, mikroskopi og farging, mikroskopi urin OUS: Det er behov for bildelagring fra mikroskop til EPJ - datapunkt <u>21 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 23 mai 2025 Tegne mikroskop Beslutning/aksjon: Tegnes inn i 04.01.054 i plan 1 <u>23 mai 2025</u> <i>Ok, mikroskop tegnet inn i rom 04.01.054 (Henriette Steineger)</i> <u>08 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 15 mai 2025 Plassering av mikroskop Beslutning/aksjon: RUT programmerer iht. OUS tilbakemelding: - Ett mikroskop flyttes til 04.01.054 i plan 1, - Ett mikroskop forblir i 04.01.092. I tillegg legges det inn et trillebord i dette rommet <u>14 mai 2025</u> <i>programmert.</i> <i>(Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Kirsten Bruheim frist: 23 mai 2025 Datapunkt Beslutning/aksjon: RIIKT Datapunkt for bildelagring fra mikroskop til EPJ <u>04 jun. 2025</u> <i>Datapunktet utgår fordi ett mikroskop utgår i dette rommet, og datatilkobling er dessuten et krav knyttet til artikkelen mikroskop. (Fanny Sæthre)</i> <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Plassering av mikroskop Beslutning/aksjon: OUS avklarer i hvilket rom (romnummer) mikroskop til nyemedisin skal plasseres. <u>24 apr. 2025</u> <i>OUS foreslår at mikroskop plasseres i undersøkelsesrom 04.01.054 i plan 1, som ligger i nærhet til laboratorium 04.01.092. Mikroskopet må plasseres på et trillebord, slik at mikroskopet kan flyttes på både/er mobilt. (Trine Karlstad)</i>

31 ☐	01 - 04.01.244 Ekspedisjon OUS: Generelt ok utforming med 2 plasser foran og 1 i bakkant Behovet for kameraovervåkning for personsikkerhet vurderes - annen prosess Foliering innsyn og dagslys - senere prosess Bredde på arbeidsbord bør tilpasses og understøtte god kontakt mellom personell og pasient/besøkende Behov for nærhet til håndvask - blir ikke prosjektert håndvask inne i ekspedisjonen Ekspedisjonen sees i sammenheng med ekspedisjonen i KLM - som ønskes snudd Behov for stikk til lading av telefoner <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 25 apr 2025 Lading av mobiltelefoner og bredde på arbeidsbord Beslutning/aksjon: PG/Ark sjekker at - det er tilrettelagt for lading av mobiltelefoner i ventesonen - bredde på arbeidsbord er tilpasset god kontakt mellom personell og pasient/besøkende <u>04 aug. 2025</u> <i>Ok. Tilrettelagt for lading og arbeidsbord er redusert i dybde til 600mm. (Henriette Steiniger)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger Plassering av ekspedisjon KRN Beslutning/aksjon: PG/Ark ser på endret plassering for KRN ekspedisjonen i nordøstre del av bygget <u>04 aug. 2025</u> <i>OK. Front trukket noe inn for bedre plass til pasienter i kø, rom delt i to med glassvegg, arbeidsbord redusert til 600mm. (Henriette Steiniger)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Betalingsterminal Beslutning/aksjon: RIKT programmerer <u>15 mai 2025</u> <i>Lagt betalingsterminal i dRofus 09.05.2025 (Erik Hansen)</i>
32 ☐	U1 - 04.01.044 Undersøkelse og behandling, overvekt OUS: - Spesialbenk overvekt - pasientstol må tilpasses overvekt - Undersøkelseslampe er OK plassert <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 25 apr 2025 Stol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer stol som tåler <250 kg <u>16 mai 2025</u> <i>ok (Henriette Steiniger)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Benk for overvektig pasient Beslutning/aksjon: Rut programmerer personvekt og benk som tåler pasient < 250 kg. <u>14 mai 2025</u> <i>programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>
33 ☐	U1 - 04.01.051 Undersøkelse og behandling, fot OUS: Må tåle vekt < 250 kg Sprutsone rundt stolen - smittepasienter som mottar Lampe over fotenden til pasientene

22 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

plassering av lampe

Beslutning/aksjon: PG/Ark

lampe plasseres over fotenden til pasienten

ivareta avstand fra håndvask til behandlingsbenk/-stol iht. OUS beskrivelse

13 mai 2025

Markere sone i skjema (Henriette Steineger)

10 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025

Type fot-stol og evt. smittevern krav

Beslutning/aksjon: OUS avklarer type stol, og eventuelle smittevernkrav til sprutsone rundt stol.

25 apr. 2025

Stol kjøpt april 2022 fra Thorsen Biovital i Vestby. Ergo 2.0 m. hånd og fotkontroll.

Grå. Uten ansiktshull. Nr. FA 191-1. Salgspris da ca 50 000.

Innspill fra smittevern:

I følge leder for diabetespoliklinikken foregår det fotbehandlinger i form av sårstell, ikke fotbad. Så her vil vår anbefaling om plassering være slik de er for andre behandling/undersøkellesbenker i dette rommet hvor man sikrer smittevern med avstand til både arbeidsstasjon og til/fra servant.

- Det skal tidligere være anbefalt avstand fra vask til der det foregår steril prosedyrer på minst 2 m.

- Sprutsonen fra prosedyrer som utføres i stolen bør være minst halvannen meter til øvrig arbeidsområde/utstyr som ikke lar seg lett rengjøre/desinfiseres. (Trine Karlstad)

34



Særmøte med klinisk nevrofysiologi

28.04.2025 (etter medvirkningsmøtet) er det avholdt særmøte med klinisk nevrofysiologi

Deltakere;

Kristian Bernhard Nilsen (overlege, KNF)

Trine Karlstad (OUS, Stab utvikling)

Fanny Sæthre(prosjektleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon)

Bjørn Tore Mølseter (Rådgiver utstyr, HSØ prosjekteringsgruppe)

Henni Steineger (Arkitekt, HSØ prosjekteringsgruppe)

Generelt:


- KNF undersøkelsesrom må ha plass til 2-3 med-tekk traller med nevrofysiologisk utstyr på én side av rommet, og en undersøkelsesbenk på hjul på den andre siden.

- Behandler som sitter ved takhengt uttakssentral med tilkoblet nevrofysiologisk utstyr, skal kunne sitte stille og dreie benken 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

- Undersøkelsesbenken skal være helt manuell uten noen form for elektrisk tilkobling (grunnet elektrisk støy).

- Varmelamper må ha hev/senk funksjon og lokaliseres over undersøkelsesbenken

[*image.png*](#)

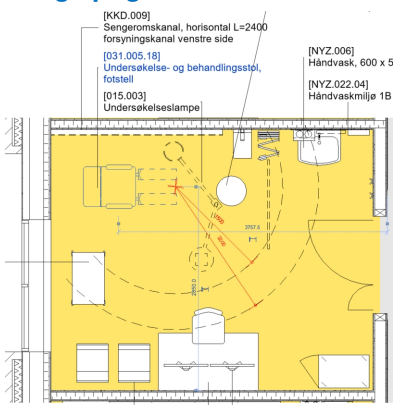

	<u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 24 apr 2025 Særmøte med klinisk nevrofysiologi Beslutning/aksjon: OUS finner tidspunkt for særmøte mellom OUS/klinisk nevrofysiologi og PO/PG Gjelder funksjonsrommene 04.01.055, .063, .065, .068, .069, .177 <u>24 apr. 2025</u> <i>Møte med KNF er satt opp mandag 28.4.2025 kl. 12 på bygg 6, 4 etg. på Ullevål</i> <i>(Trine Karlstad)</i>
36 ☐	U1 - 04.01.059 Undersøkelse og behandling, fysikalsk medisin - Tredemølle og ergometersykkel - enklere utstyr OUS: Liten stasjonær arbeidsstasjon Undersøkelseslampe settes inn - <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Undersøkelseslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>21 mai 2025</u> <i>Er programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Liten stasjonær arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp <u>15 mai 2025</u> <i>1200x800 (Henriette Steineger)</i>
37 ☐	U1 - 04.01.063 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi og SEP (Sensory Evoked Potention) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.063 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Som 04.01.055 - men uten QST apparat EMG apparat med hodeboks Arbeidsplass kan reduseres til 1200 x 800 med plass til 2 skjermer Pasienten skal kunne sitte helt stille, godt oppreist og avslappet når øyet stimuleres, med armlener Stolen / benken må samtidig kunne legges helt ned - kombistol/-benk Ett trillebord ved siden av behandler Skjerm i sittende øyehøyde presis 1 meter fra pasientens øyne Enkel synstavle, baklyst - 5 meter fra pasienten <u>17 jun 2025 Bjørn Tore Mølsæter</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 20 jun 2025 Programmere skjerm for SEP Beslutning/aksjon: RUT følger opp programmering av utstyr for SEP (Sensory Evoked Potention) <u>18 jun. 2025</u> <i>Skjerm for VEP er programmert og lagt til utstyrslisten (Bjørn Tore Mølsæter)</i>

	<u>02 jun 2025 Henriette Steineger</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 04 jun 2025 Synstavle Beslutning/aksjon: Synstavle er ikke beskrevet til å skulle modelleres - skal det endres? <u>03 jun. 2025</u> <i>Artikkel er oppdatert (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord modellere skjerm modellere synstavle <u>02 jun. 2025</u> <i>Modellert sekkestativ, arbeidsbord 1200x800. (Henriette Steineger)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) + Sekkestativ for tøy + hodeboks Kombi stol øyeundersøkelse og undersøkelsesbenk Vegghengt skjerm øyne undersøkelse Enkel synstavle, baklyst <u>22 mai 2025</u> <i>Programmert. vegghengt skjerm gis i aksjon til RIKT (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med: "Rommets primærfunksjoner er EMG med hodeboks/nevrografi og SEP (Sensory Evoked Potention) Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken. Pasienten skal kunne sitte helt stille, godt oppreist og avslappet når øyet stimuleres. Vegghengt skjerm i sittende øyehøyde plassert presis 1 meter fra pasientens øyne, og synstavle, ca. 5 meter fra pasienten. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)</i>
38 ☐	U1 - 04.01.065 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er Transkraniell stimulering (TMS) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.065 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Transkraniell stimulering - coil er plasskrevende utstyr Vurdere om 16 m2 rom er stort nok for funksjonen

	<u>02 jun 2025 Henriette Steineger</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 11 jun 2025 04.01.065 - spørsmål om å ta ut undersøkelsesbenk Beslutning/aksjon: Det er mye utstyr som skal inn i dette rom. Kan det vurderes å ta ut undersøkelsesbenk. Benken er i tillegg til undersøkelses stol. Har gått gjennom tilbakemeldinger fra KNF med Trine/OUS, og med Bjørn Tore/RUT - og avklart at ordinær undersøkelsesbenk "henger igjen" fra standardrommet. Dvs. benken kan tas ut fordi den er erstattet med spesialstol. Rut fjerner benken fra utstyrslisten. <u>11 jun. 2025</u> <i>Standard US-benk er tatt ut fra utstyrslisten, denne ligger fra SR og funksjonen i rommet vil dekkes av TMS-behandlingsstol (spesialstol) (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>21 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 23 mai 2025 Plass til utstyr i rommet Beslutning/aksjon: Vurdere om 16 m2 rom er stort nok for funksjonen og utstyret den krever <u>02 jun. 2025</u> <i>Rom er 17,5 m2. Mye utstyr. Det å ha undersøkelsesbenk i tillegg til undersøkelsesstol er utfordrende mht plass. Kan det vurderes å ta ut undersøkelsesbenk? (Henriette Steineger)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Kvalitetssikre og oppdatere utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) Sekkestativ for tøy <u>22 mai 2025</u> <i>Programmert. (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord <u>15 mai 2025</u> <i>1200x800 arbeidsbord, sekkestativ inntegnet (Henriette Steineger)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med: "Rommets primærfunksjoner er Transkraniell stimulering (TMS) Behandler som har plasskrevende nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)</i>
39 ☐	U1 - 04.01.068 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.068 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Som 04.01.055 men uten QST

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Oppdatering av utstyrsliste

Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25)

+ Sekkkestativ for tøy

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025

Oppdatering av utstyrsliste

Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25)

+ Sekkkestativ for tøy

21 mai 2025

Opdatert iht excelliste (Bjørn Tore Mølsæter)

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025

Oppdatering av tegning

Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkkestativ

vurdere mindre arbeidsbord

15 mai 2025

1200x800 arbeidsbord, sekkkestativ inntegnet (Henriette Steineger)

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025

29 apr. 2025

Følgende supplering er gjort i RFP beskrivelsen:

"Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi

Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)

40



U1 - 04.01.069 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi

Rommets primærfunksjoner er EEG (elektroencefalografi)

Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.069

Supplering fra særmøtet 28.04.25;

Hodeboks

Takhengt kamera som filmer pasienten og kamera som følger EEG utstyret på rack

Undersøkelsesbenk med mulighet for sengegjerder

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025

Oppdatering av tegning

Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. gjennomgang i særmøtet, beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkkestativ

vurdere mindre arbeidsbord

02 jun. 2025

Sekkkestativ inntegnet, arbeidsbord 1200x800 (Henriette Steineger)

	<u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) Supplering fra særmøtet 28.04.25; Hodeboks Takhengt kamera som filmer pasienten og kamera som følger EEG utstyret på rack Undersøkellesbenk med mulighet for sengegjerder <u>22 mai 2025</u> <i>Programmert, ansvar kameraløsning EEG må avklares og programmers. (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med: "Rommets primærfunksjoner er EEG (elektroencefalografi). Søvndeprivert undersøkelse hvor pasienten skal skjermes mot lys. Pasienten filmes under undersøkelsen. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)</i>
41 ☐	U1 - 04.01.126 WC, HC, pasient, hårvask HC, WC er tilrettelagt for mulig hårvask med hånddusj. <u>08 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 15 mai 2025 transportabel hårvask-løsning Beslutning/aksjon: RUT programmerer transportabel hårvask-løsning i utstyrslager 04.01.221. <u>22 mai 2025</u> <i>Programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Type stol og kum/utstyr for hårvask Beslutning/aksjon: OUS avklarer hvilken type stol og kum/utstyr som kreves for hårvask, og om utstyret kan innplasseres i 04.01.126. Eventuell alternativ plassering med henvisning til konkret rom (romnummer) <u>25 apr. 2025</u> <i>OUS ønsker transportabel hårvask-løsning som kan kobles til vask. Stol bør ikke ha stofftrekk, men en overflate som tåler vann og vask etter bruk. Se bilde av hårvask i excel skjema med utstyrsinnmelding. Smittevern anbefaler ikke at toalett plasseres i rom som er påregnet hårvask. Fagmiljøet anbefaler ikke at hårvask legges til undersøkelsesrom, da dette vil okkupere undersøkelsesrom til denne funksjonen. OUS foreslår at transportabel hårvask-løsning plasseres i utstyrslager 04.01.221. (Trine Karlstad)</i>

**U1 - 04.01.177 Undersøkelse og behandling, spesialrom, klinisk nevrofysiologi**

Rommets primærfunksjoner er EEG og autonome tester

Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.177

Supplering fra særmøtet 28.04.25;

EEG (32 kanaler)

EMG

Vippebenk - bred - elektrisk

Ikke UL i dette rommet

Arbeidsbord - ikke PC tralle

Trillebord + modulbord

Behov for mer plass i ett rom pga. følge (politi, pårørende osv.) Besøksstoler skal stå

01 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025

PC tralle utgår

Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer

(PC pakke skal forbli i rommet)

06 mai 2025

Utført i dRofus (Erik Hansen)

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025

Oppdatering av tegning

Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. gjennomgang i særmøtet, beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ

Arbeidsbord

02 jun. 2025

Sekkestativ og utstyr modellert (Henriette Steineger)

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025

Oppdatering av utstyrsliste

Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25)

EEG (32 kanaler)

EMG

Vippebenk - bred - elektrisk

Ultralyd tas ut

Både trillebord + modulbord

Behov for besøksstoler - la stå

sekkestativ på hjul

22 mai 2025

Programmert iht excelliste. Kamera til EEG må ansvars plasseres (Bjørn Tore Mølsæter)

29 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025

29 apr. 2025

RFP beskrivelse er supplert med:

"Rommets primærfunksjoner er EEG og autonome tester

Det gjennomføres EEG og EMG undersøkelser på vippebenk

Pasienten har ofte ledsagere med (politi, pårørende osv.) " (Fanny Sæthre)

43 ☐	U1 - 04.01.192 Undersøkelse og behandling, spesialrom, nevrologi (likt utstyr som 04.01.172) OUS: Benken må kunne flyttes ut i rommet Behandler skal kunne sitte på pasientens høyre side og bak hodeende PC tralle kan tas ut Vinduer må blendes (ligger generelt i alle ultralyd-rom) Ultralyd "hjelm" <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Ultralyd "hjelm" Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>22 mai 2025</u> <i>Programmert iht excelliste (Bjørn Tore Mølsæter)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Pakke, PC, mobiltralle, med batteri tas ut Beslutning/aksjon: RIKT programmerer Pakke, PC, mobiltralle, med batteri tas ut Gjelder også 04.01.172 <u>15 mai 2025</u> <i>Fjernet i dRofus 09.05.2025 (Erik Hansen)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Plassering av benk og behandler Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp: - Benken må kunne flyttes ut i rommet - Behandler skal kunne sitte på pasientens høyre side og bak hodeende - PC tralle kan tas ut <u>16 mai 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>
44 ☐	02 - 04.01.086 Undersøkelse og behandling, stomi OUS: Behov for å komme til benken fra begge sider, evt. stille benken diagonalt Liten stasjonær arbeidsplass - ikke PC tralle Rommet ligger i kjernen av bygget uten vindu og dagslys - Glassfelt høyt på vegg for å gi lysinnfall? 22.5.25: Videre avklaring av innplassering av stomi rom er avklart i samråd med fagkoordinator - se vedlagt kopi av e-post. <u>23 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 26 mai 2025 Veggspeil i 04.01.377 og 08.02.010 Beslutning/aksjon: Pasient som utfører stomistell skal kunne sitte eller stå og samtidig se magen og stomien i et veggspeil. Arkitekt kvalitetssikrer at valgt veggspeil i 04.01.377 og 08.02.010 er tilstrekkelig høyt, og samtidig går langt nok ned på veggen til å dekke dette behovet. <u>23 mai 2025</u> <i>Hvis pasient skal kunne sitte og samtidig se hele kropp i speil, vurderes det at speil over håndvask ikke er lavt nok. Programmerer inn Veggfast speil, helkropp b600xh1800 i de to nevnte rom. (Henriette Steineger)</i>

23 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 26 mai 2025

04.01.023 skap kassebakke

Beslutning/aksjon: I 04.01.023 økes antall skap kassebakke mobil d=706, b=462, h=1803 (GSA.001.01) til 3 stk. OBS.

23 mai 2025

Økt til 3 stk (Henriette Steineger)

23 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Guro Urdahl frist: 27 mai 2025

Undertrykk i 04.01.086 og 04.01.023

Beslutning/aksjon: RIV oppdaterer dRofus i 04.01.086 og 04.01.023 som skal tilrettelegges for stomi stell, og som derfor bør ha undertrykk for å unngå ubehagelig lukt ut i korridor.

23 mai 2025

RFP oppdatert med krav om undertrykk. (Guro Urdahl)

23 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 23 mai 2025

Programmering i dRofus

Beslutning/aksjon: PO oppdaterer

04.01.086 og 04.01.023 til Undersøkelse og behandling

Romforklaring - «stomi»

RFP beskrivelsen - «Observasjon av pasientens stomi og sjekk av stomi utstyr. Stomistell av sykepleier med pasient sittende i stol eller liggende på benk.»

08.02.010 Bad, stort, flowmetri

Romforklaring - suppleres med «og stomi»

04.01.377 WC, stomi og 08.02.010 Bad, stort, flowmetri og stomi

RFP beskrivelser i begge rom med - «Pasienten utfører stomistell under veiledning av sykepleier, og skal kunne sitte eller stå og samtidig se magen og stomien i et speil. Avfall fra stomistell fraktes til desinfeksjonsrom.»

23 mai 2025

Programmering i dRofus er utført (Fanny Sæthre)

08 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 15 mai 2025

Plassering av 04.01.086 Undersøkelse og behandling, stomi

Beslutning/aksjon: OUS bes ta stilling til om 04.01.086 Undersøkelse og behandling, stomi ønskes flyttet, og dersom det ønskes flyttet - angi hvilket konkrete rom funksjonen ønskes flyttet til.

09 mai 2025

For å opprettholde kravet om dagslys foreslås funksjonen, Undersøkelse og behandling, stomi, flyttet til rom 04.01.166 eller rom 04.01.023. (Trine Karlstad)

25 apr 2025 Trine Karlstad

Plassering av stomipoliklinikk

Beslutning/aksjon: Undersøkelsesrom til stomipasienter er per nå tegnet inn i et undersøkelsesrom med toalett, men uten dagslys, rom 04.01.086. Dagslys for ansatte kan ivaretas ved å flytte denne funksjonen til et annet undersøkelsesrom, men da et undersøkelsesrom uten toalett. Et alternativ vil være å flytte stomipoliklinikken til ett av undersøkelsesrommene med dagslys som ligger i samme plan.

22 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025

PC tralle tas ut

Beslutning/aksjon: RIKT programmerer

01 mai 2025

ok (Fanny Sæthre)

22 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Plassering av benk, arbeidsstasjon og dagslys

Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp:

- Tilgang til benk fra begge sider, evt. stille benken diagonalt
- Liten stasjonær arbeidsplass - ikke PC tralle
- evt. glassfelt høyt på vegg for å gi lysinnfall

23 mai 2025

PLassert benk diagonal i rom 04.01.086 og 04.01.023. Lagt inn stasjonær arbeidsplass 800x1200. Har ikke lagt inn høyt glassfelt, da rom 04.01.023 har blitt lagt til (rom med dagslys). (Henriette Steineger)



02 - 04.01.167 Undersøkelse og behandling, spesialrom, urodynamisk lab (likt utstyr som 04.01.165) + 04.01.357 WC, HC, pasient

OUS: (Se excel-fil

Lenestol flyttes til 04.01.166

PC tralle tas ut

Liten stasjonær arbeidsstasjon

Ett kassebakkeskap tas inn igjen

Sykeromskanal flyttes nærmere vegg mot toalettet. Evt. plass til to grunne

kassebakkeskap ved vinduet

Benk og lampe kan flyttes nærmere vegg mot toalett

Benk skal ha plass for flowmetri-apparat under

Flytte vask til posisjon hvor klappstol er vist

04.01.357 WC, HC pasient:

Knagg og klappstol på vegg

Særmøte med OUS uroterapi 23.5.25 (oppsummering i vedlagt e-post):

Til stede:

Trine Karlstad – OUS Stab utvikling

Åshild Irene Erikstad, URO OUS

Henrikke Petrine Thoresen Ulstein, URO OUS

Bjørn Tore Mølsæter – HSØ PO, utstyr

Fanny Sæthre – HSØ PO, samhandling

Funksjonsrommene 04.01.165 og 04.01.167 Undersøkelse og behandling, urodynamisk lab har lik funksjon, og RFP beskrivelsene suppleres med;

«Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri, hvor pasienten later vannet på toalettstol eller gynbenk med flowmetri enhet under.

Data fra undersøkelsen overføres til urodynamisk enhet som skal plasseres slik at pasienten ikke kan se skjermen (kan påvirke vannlatingen)

Pasienten skal ha uhindret tilgang til toalett (må bevege seg med katetre innlagt), og skjermes mot innsyn fra uvedkommende»

Utstyr - Rommene skal ha

Gynstol - er programmert

Toalettstol - er programmert

Urodynamisk enhet (flowmetri er inkludert i utstyrsenheten) - er programmert

Væskevarmer - er programmert

Annet:

Pasienten går avkledd til toalettet, derfor må dør til korridor sikres mot innsyn fra uvedkommende. I 04.01.165 er det ikke plass til gardin mellom dør til rommet og dør til toalettet, må avlåsing av rommet vurderes

Funksjonsrommene 04.01.357 WC, HC, urodyn og 04.01.376 WC, urodyn har prinsipielt lik funksjon, og RFP beskrivelsene suppleres med;

«Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingssplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamisk enhet med dataskjerm. Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettstol med flowmetri enhet under.»

Utstyr – Rommene skal ha

Toalettstol - er programmert

Stol som pasienten kan sitte ned på ved av- og påkledning. Vegghengt klappstol i

04.01.376 pga. rommets størrelse er OK - Aksjon er gitt til arkitekt

23 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 23 mai 2025

RFP beskrivelser

Beslutning/aksjon: Oppdateres i 04.01.165, 04.01.167, 04.01.357 og 04.01.376 iht. oppsummering ovenfor

23 mai 2025

Oppdatert i dRofus (Fanny Sæthre)

01 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025

PC tralle skal tas ut også i 04.01.165

Beslutning/aksjon: RIKT programmerer

Se overskriften på agendapunktet

06 mai 2025

Utført i rom 04.01.165 og 04.01.167 (Erik Hansen)

22 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025

PC tralle tas ut

Beslutning/aksjon: RIKT oppdaterer program

24 apr. 2025

RiKT utført: PC tralle fjernet i dRofus for rom 04.01.167 (Erik Hansen)

22 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025

Benk med flowmetri-apparat under

Beslutning/aksjon: RUT programmerer benk med plass for flowmetri-apparat under

23 mai 2025

US-benk er byttet med egnet gynstol iht møte med OUS. Væskevarmer er programmert (Bjørn Tore Mølsæter)

10 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Plassering av utstyr

Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer:

04.01.167

- Lenestol tas ut - flyttes til 04.01.166
- Liten stasjonær arbeidsstasjon
- Ett kassebakkeskap tas inn igjen
- Sykeromskanal flyttes nærmere vegg mot toalettet.
- sette inn to grunne kassebakkeskap ved vinduet
- Benk og lampe kan flyttes nærmere vegg mot toalett
- Flytte vask til posisjon hvor klappstol er vist

04.01.357 WC, HC pasient:

Knagg og klappstol på vegg

16 mai 2025

Har endret planløsning i 04.01.167, men opprettholdt plassering av servant i 04.01.165, men likt utstyr i begge rom. (Henriette Steineger)

46 ☐	Veien videre Oppsummering av OUS på slutten av møtet: - Forutsatte utnyttelsesgrader er urealistiske og gir - for få poliklinikkrom - mangel på støtterom - En OUS gruppe ser på etappe 2 ift. behov og kapasiteter - OUS fagfordeling påvirke kapasitetene i både NSA og NRH OUS - aksjoner besvares innen 25.04.25 - avtaler særmøte hjerte med PO - avtaler særmøte klinisk nevrofysiologi med PO PO - Materialet sendes ut når alle medvirkningsmøter funksjonsprosjekt er gjennomført
47 ☐	Innspill fra medvirkningsgruppen Konsultasjonsrom og spesialrom er av god størrelse og egner seg godt for pasientrettet virksomhet. På tvers av fagfeltene er det en samstemt oppfatning om at det er alt for få rom tiltenkt organspesifikke undersøkelser, rene konsultasjonsrom og flerbruksrom til støttefunksjoner. Polikliniske pasienter er i dag ofte innom forskjellig helsepersonell før eller etter konsultasjonen. Mangel på støtterom vil medføre at konsultasjonsrom brukes til støtterom, noe som reduserer den samlede poliklinisk kapasitet. Digitale konsultasjoner/hjemmeoppfølging bør foregå der fagmiljøene er samlet. Fagperson (Lege, sykepleier osv.) har behov for å diskutere pasientbehandling med kollega/ spesialist. Det er en overordnet bekymring fra medvirkningsgruppen om potensielle utfordringer knyttet til flyt av både pasienter og ansatte i poliklinikken. Gitt at vi i fremtiden skal behandle flere pasienter poliklinisk, både på sykehuset og mens pasienten er hjemme, må det som nevnt under være gode muligheter for både å ha fysiske og digitale konsultasjoner, og veksle mellom dem. At de digitale konsultasjonene pt ikke «har et sted å bo» betyr at vi ikke kan beskrive en flyt for de ansatte, der løper vi en risiko.

[KKD.009]

Sengerromskanal, horisontal L=2400
forsyningskanal venstre side

[015.003]

Undersøkelsslampe

[031.025]

Undersøkelse- og behandlingsbenk

[031.005.18]

Undersøkelse- og behandlingsstol,
fotstell

[GPZ.004]


Arbeidsstol, hovedartikkel

[NYZ.006]

Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[NYZ.022.04]

Håndvaskmiljø 1B

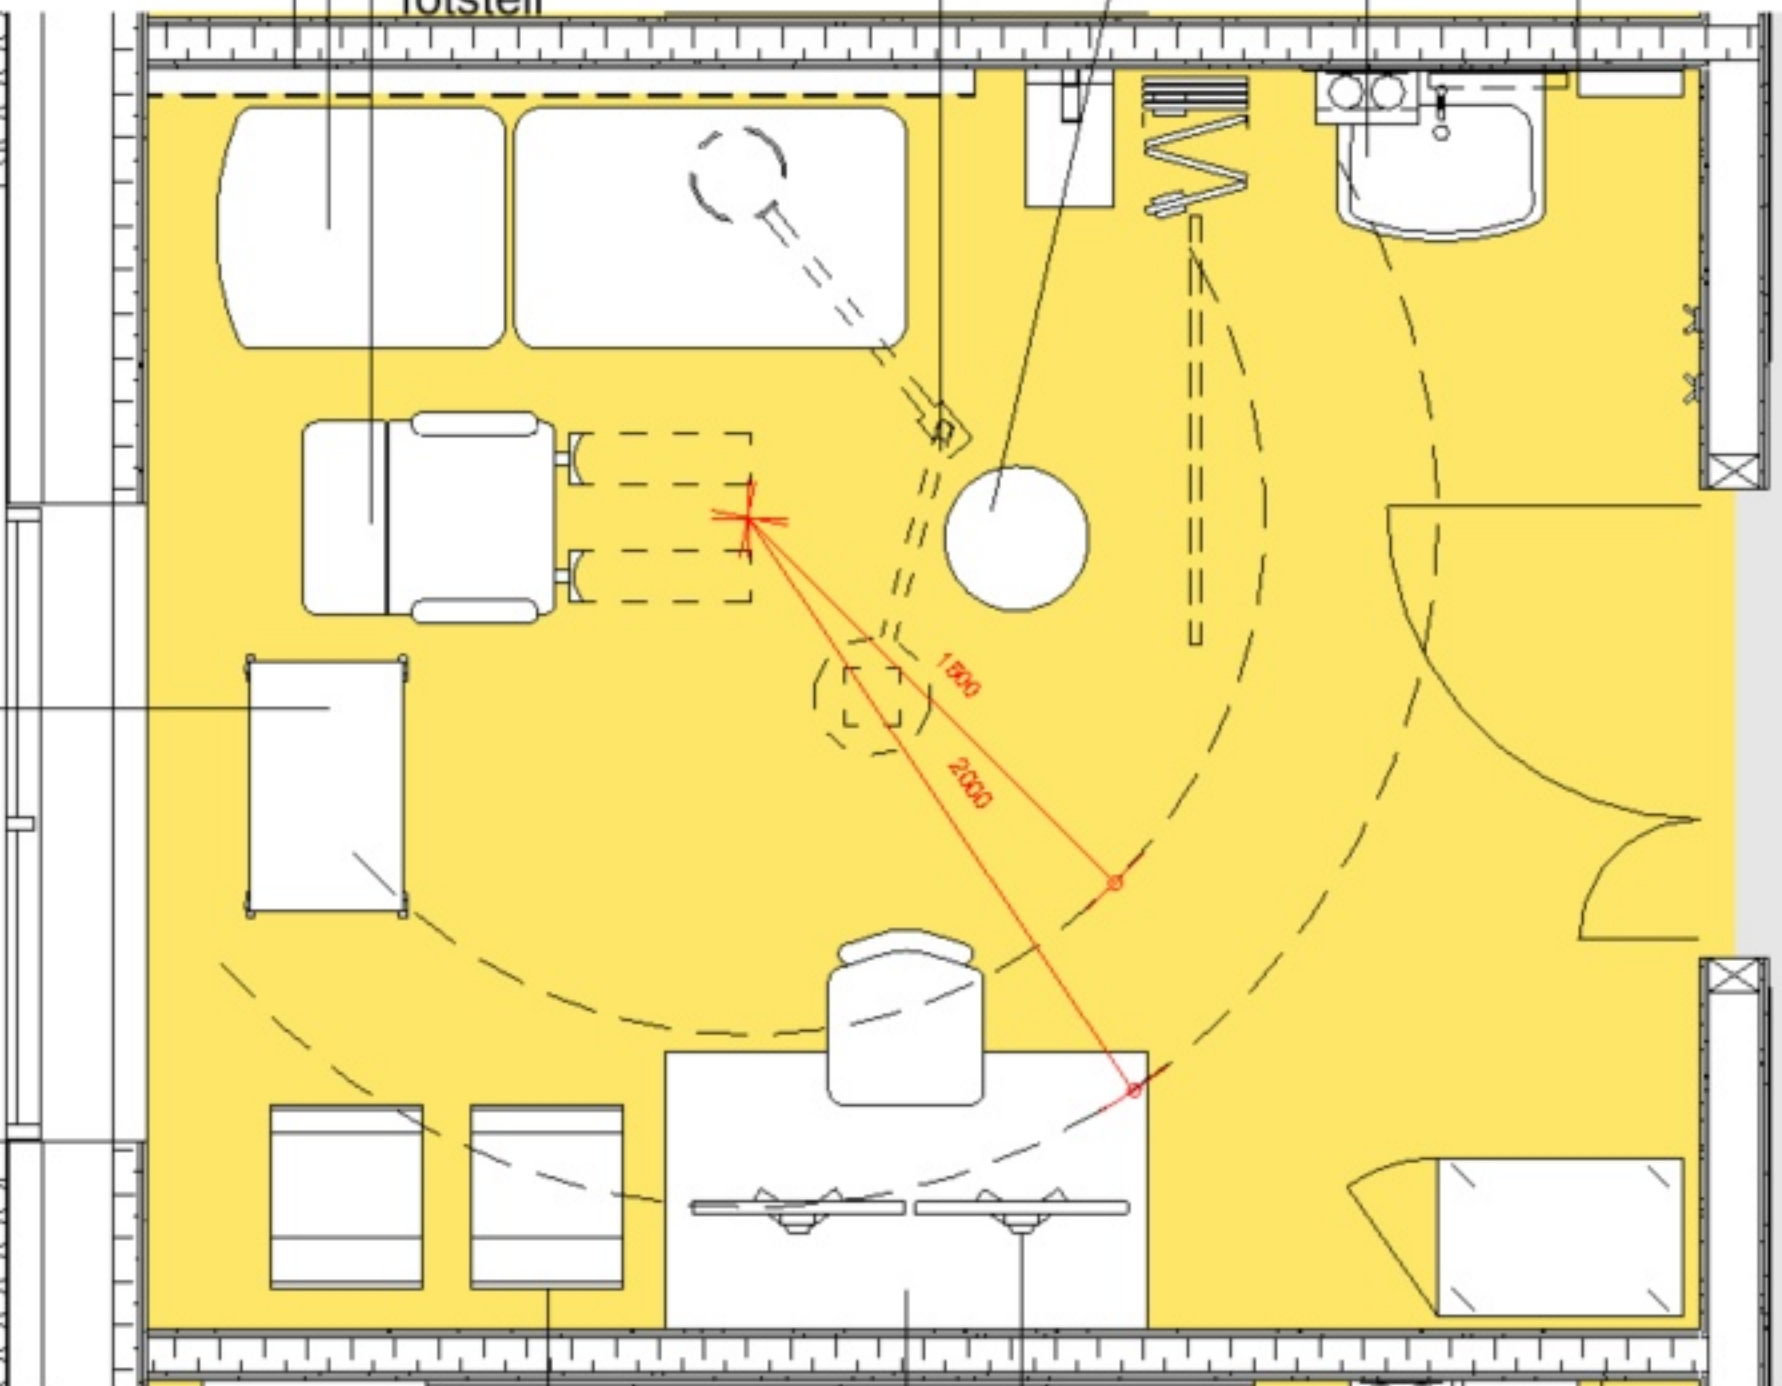

[KKD.009]

Sengerromskanal, horizontal L=2400
forsyningskanal venstre side

[031.005.18]

Undersøkelse- og behandlingsstol,
fotstell

[015.003]


Undersøkelseslampe

[NYZ.006]

Håndvask, 600 x 500

[NYZ.022.04]

Håndvaskmiljø 1B

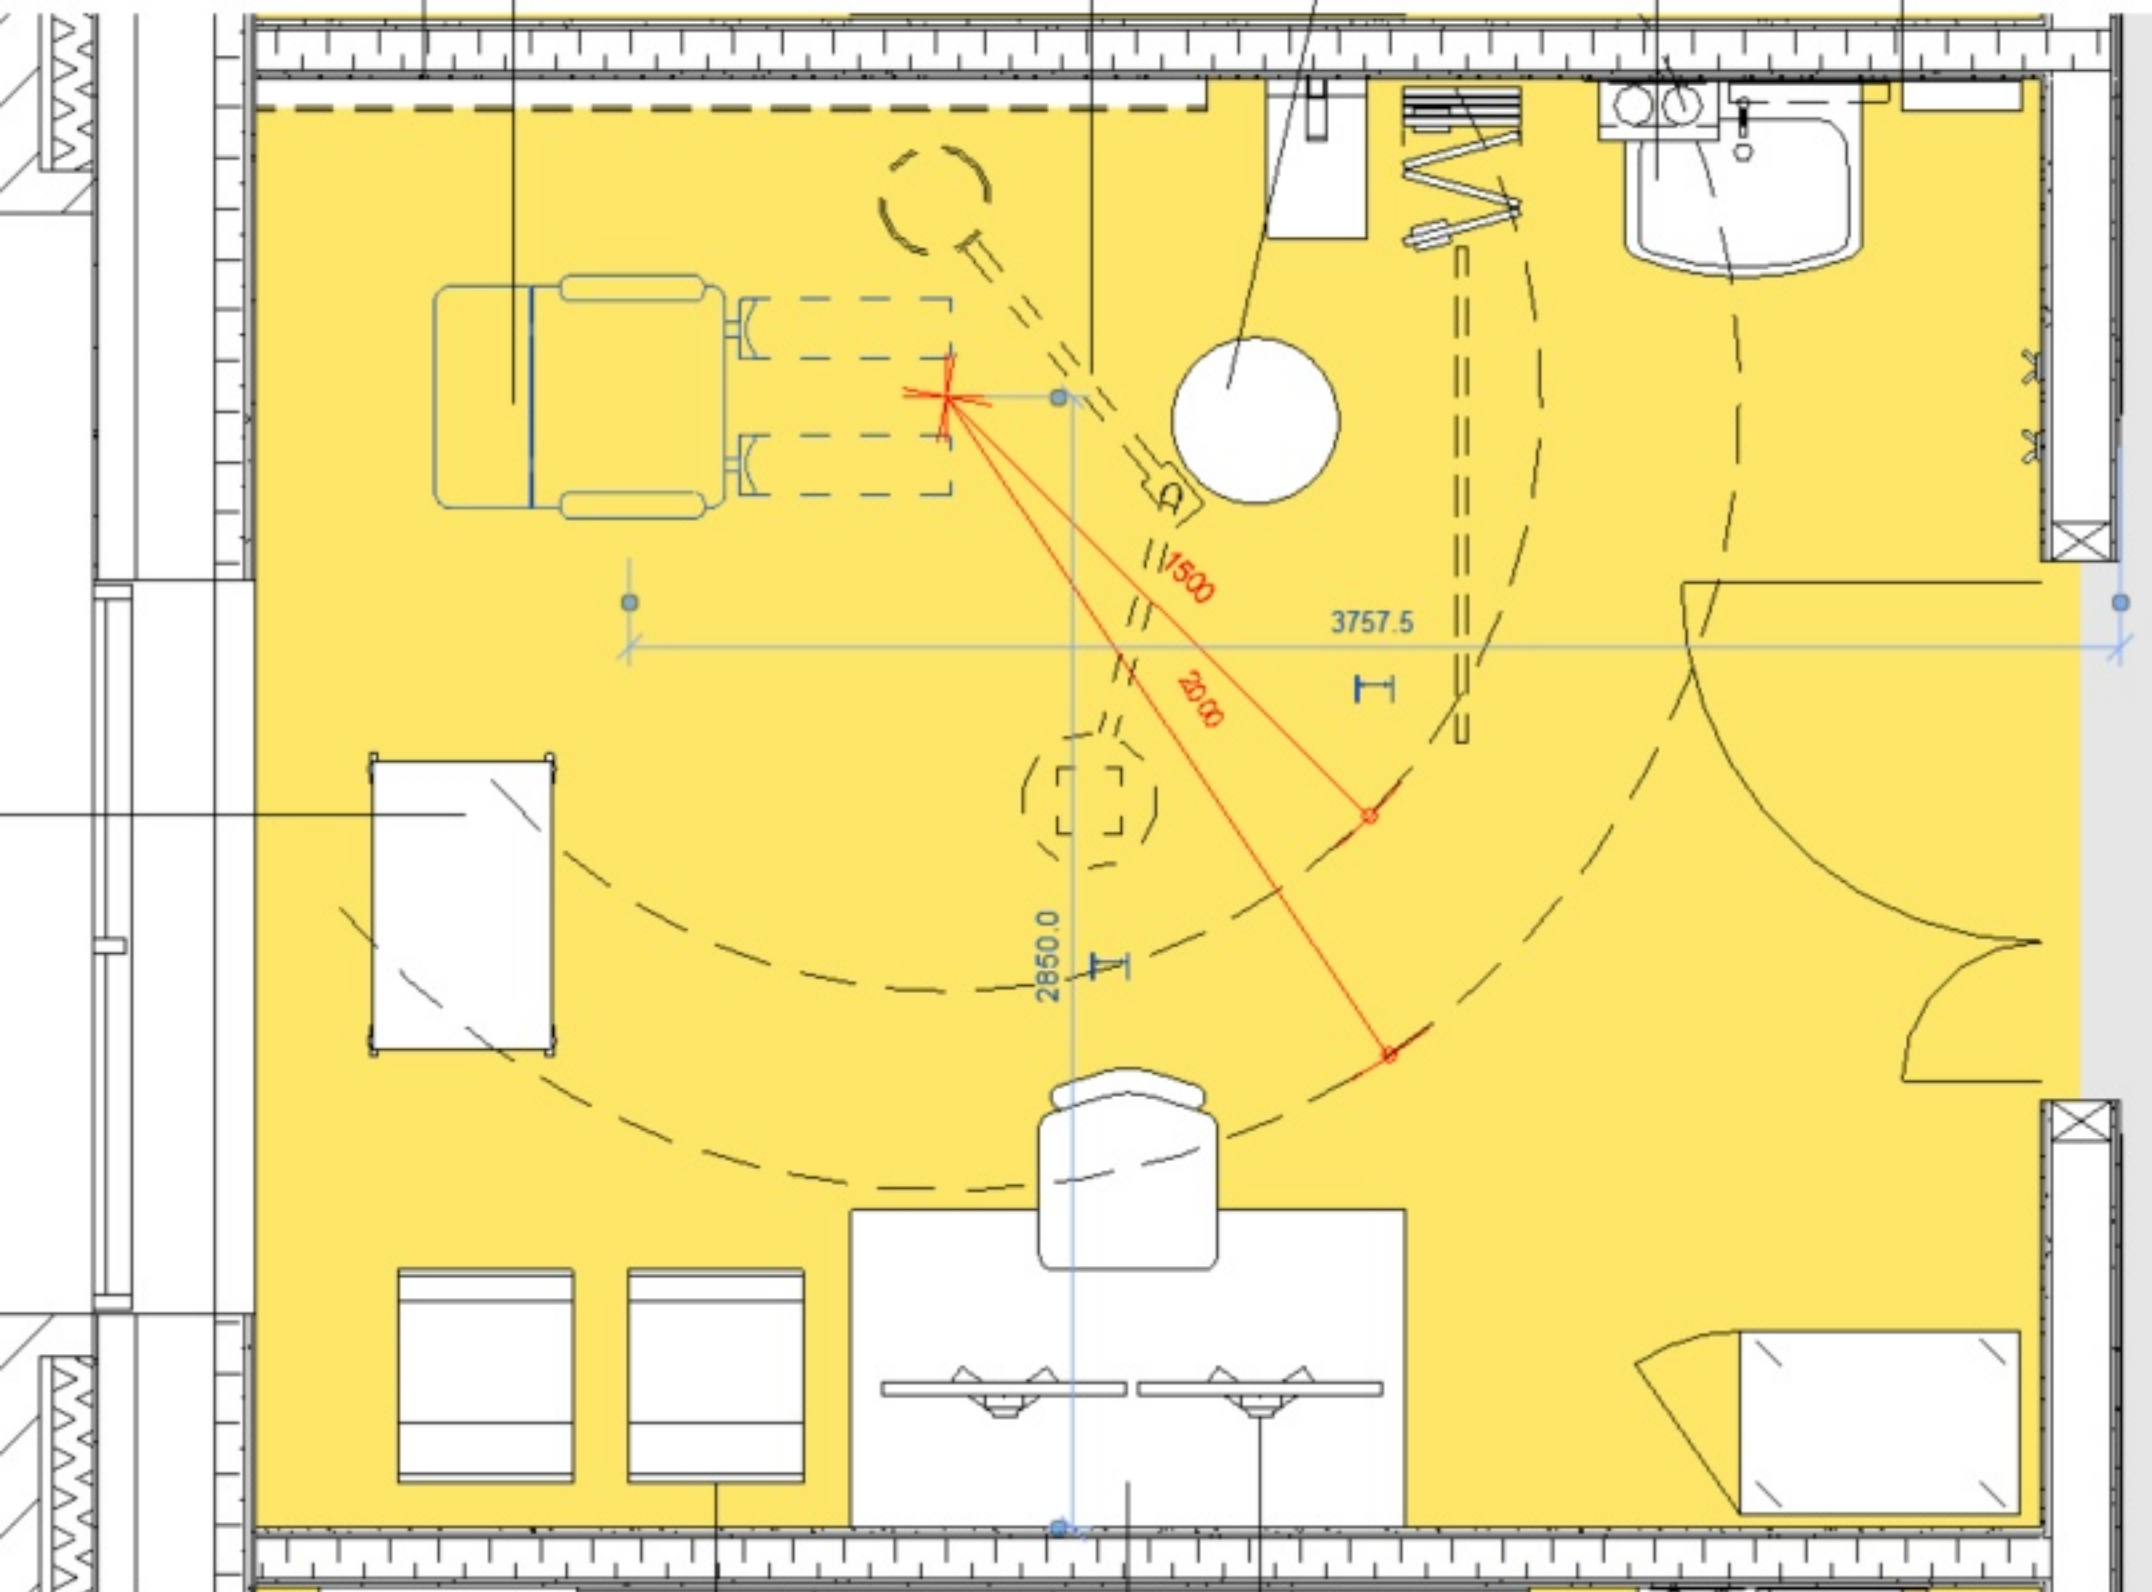

From: Trine Karlstad
Sent: Wed, 14 May 2025 08:48:34 +0000
To: Sæthre, Fanny
Cc: Sønnichsen, Tina
Subject: SV: NSA - 04.01.380 vaskerom øsofageale skop

Hei,

Dette er “so good as it gets” 😊

Tror det er lurt med sprut-skjerm mellom håndvask og vaskemaskin.

Er det mulig med en litt mindre vaskekum slik at det kan bli litt benkeplass på ene siden av vasken?

Med vennlig hilsen

Trine Karlstad

Fagkoordinator

Stab utvikling – Avdeling for Organisasjonsutvikling

Mobil: +47 977 75 519



[Nye Oslo universitetssykehus](#)

IKKE SENSITIV / IKKE SENSITIVT INNHOLD

Fra: Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>
Sendt: onsdag 14. mai 2025 08:36
Til: Trine Karlstad <TRINKA@ous-hf.no>
Kopi: Sønnichsen, Tina <tina.sonnichsen@sykehusbygg.no>; Henni Steineger <henni.steineger@ratioark.no>
Emne: VS: NSA - 04.01.380 vaskerom øsofageale skop

Hei Trine,


Videresender fra Henni foreløpig romskjema for 04.01.380 Vaskerom TØE.

Tegningen viser hvilke avstander som er mulig å oppnå mellom ren og uren sone.

Antar at avstanden mellom håndvask og vaskemaskin kan aksepteres, med tanke på hvordan prosedyren vanligvis gjennomføres i rommet?

(Et mulig «avbøtende» tiltak kan kanskje være en sprut-skjerm på venstre side av håndvasken.)

Kan du gi oss en tilbakemelding på forslaget?

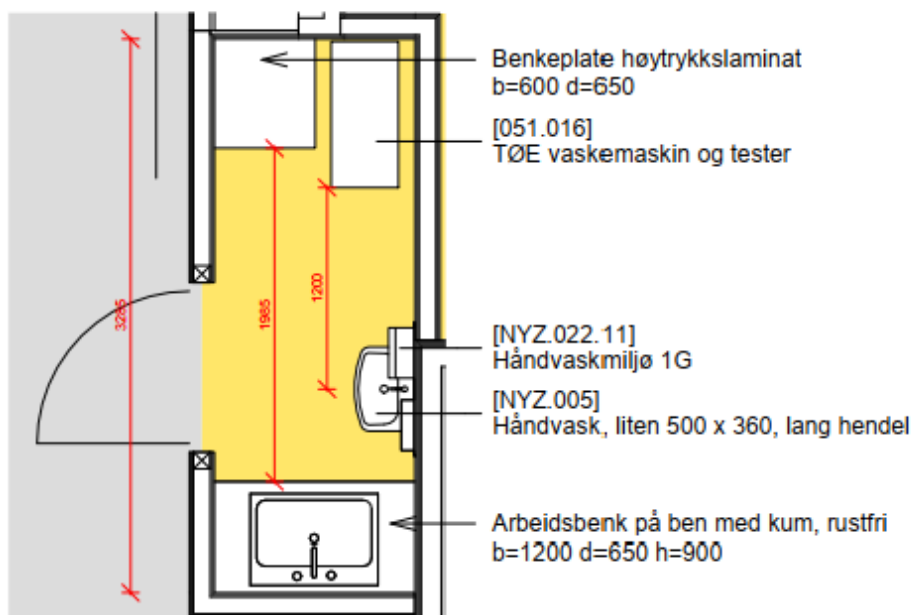

Planutsnitt 04.01.380 Vaskerom, TØ

Vennlig hilsen

Fanny Sæthre

Prosjektleder samhandling | Sykehusbygg HF



Telefon +47 951 36 348

E-post Fanny.Saethre@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no

Fra: Henni Steineger | Ratio <Henni.Steineger@ratioark.no>

Sendt: tirsdag 13. mai 2025 14:19

Til: Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>

Kopi: Guro.Urdahl <Guro.Urdahl@multiconsult.no>; Sønnichsen, Tina <Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no>


Emne: SV: NSA - 04.01.380 vaskerom øsofageale skop

Hei,

Vedlagt foreløpig romskjema for 04.01.380.

Har satt på avstandene mellom ren og uren sone på romskjemaet – er dette nok til å få det godkjent av smittevern.

Det er det vi har å gå på uansett – kan ikke se at vi kan få til større avstand.

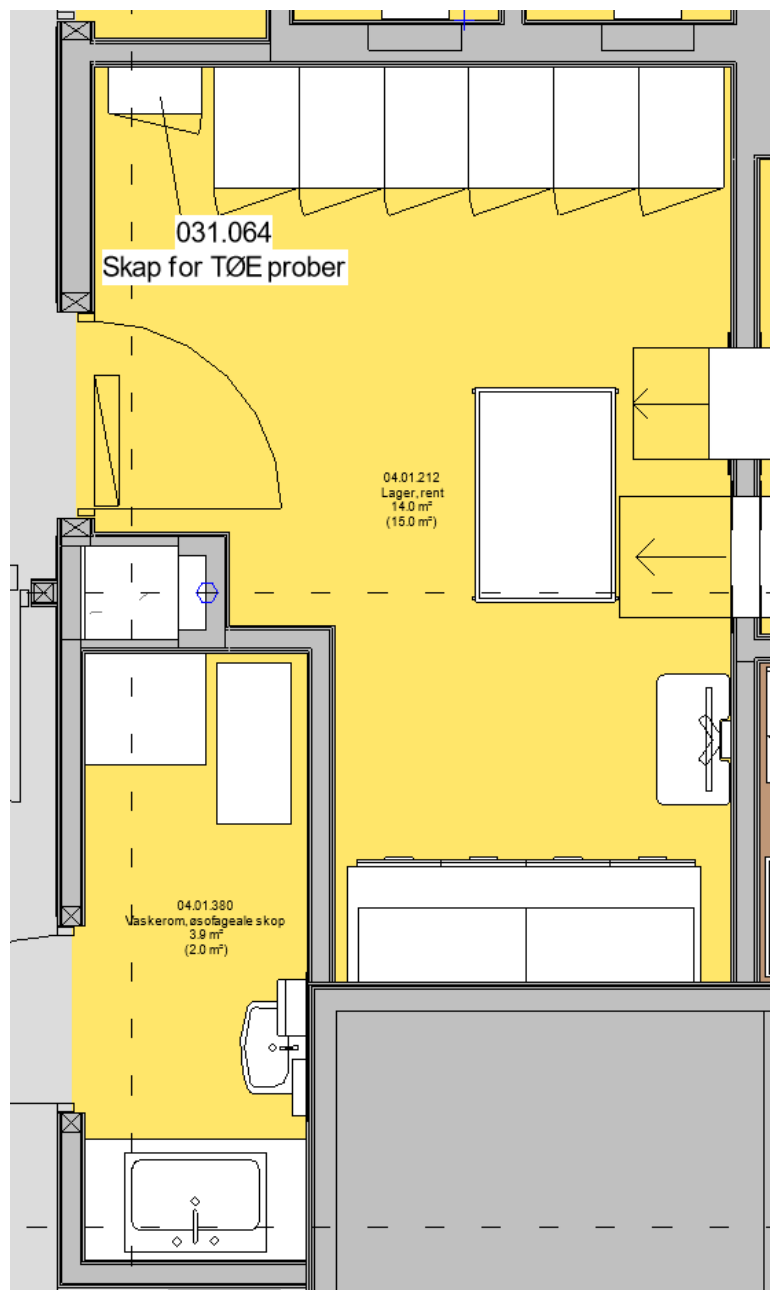

Med vennlig hilsen
Henni Steineger

Arkitekt



(+47) 918 05 502

henni.steineger@ratioark.no

Fra: Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>

Sendt: torsdag 8. mai 2025 11:28

Til: Henni Steineger | Ratio <Henni.Steineger@ratioark.no>; Sønnichsen, Tina <Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no>

Kopi: Guro.Urdahl <Guro.Urdahl@multiconsult.no>

Emne: SV: NSA - 04.01.380 vaskerom øsofageale skop

Hei Henni,

Det ser jo ut til å kunne fungere fint 😊

Kan du også legge inn en benkeplate på ren side, og vise 1,5 m sprutsone rundt vask mot ren side?

Vennlig hilsen

Fanny Sæthre

Prosjektleder samhandling | Sykehusbygg HF



Telefon +47 951 36 348

E-post Fanny.Saethre@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no

Fra: Henni Steineger | Ratio <Henni.Steineger@ratioark.no>

Sendt: onsdag 7. mai 2025 15:29


Til: Sønnichsen, Tina <Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no>; Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>

Kopi: Guro.Urdahl <Guro.Urdahl@multiconsult.no>

Emne: NSA - 04.01.380 vaskerom øsofageale skop

Hei,

Sender dere et skisseforslag på utforming av vaskerommet og lager, rent.
Størrelsen på vaskemaskinen er den som nå ligger inne i dRofus.

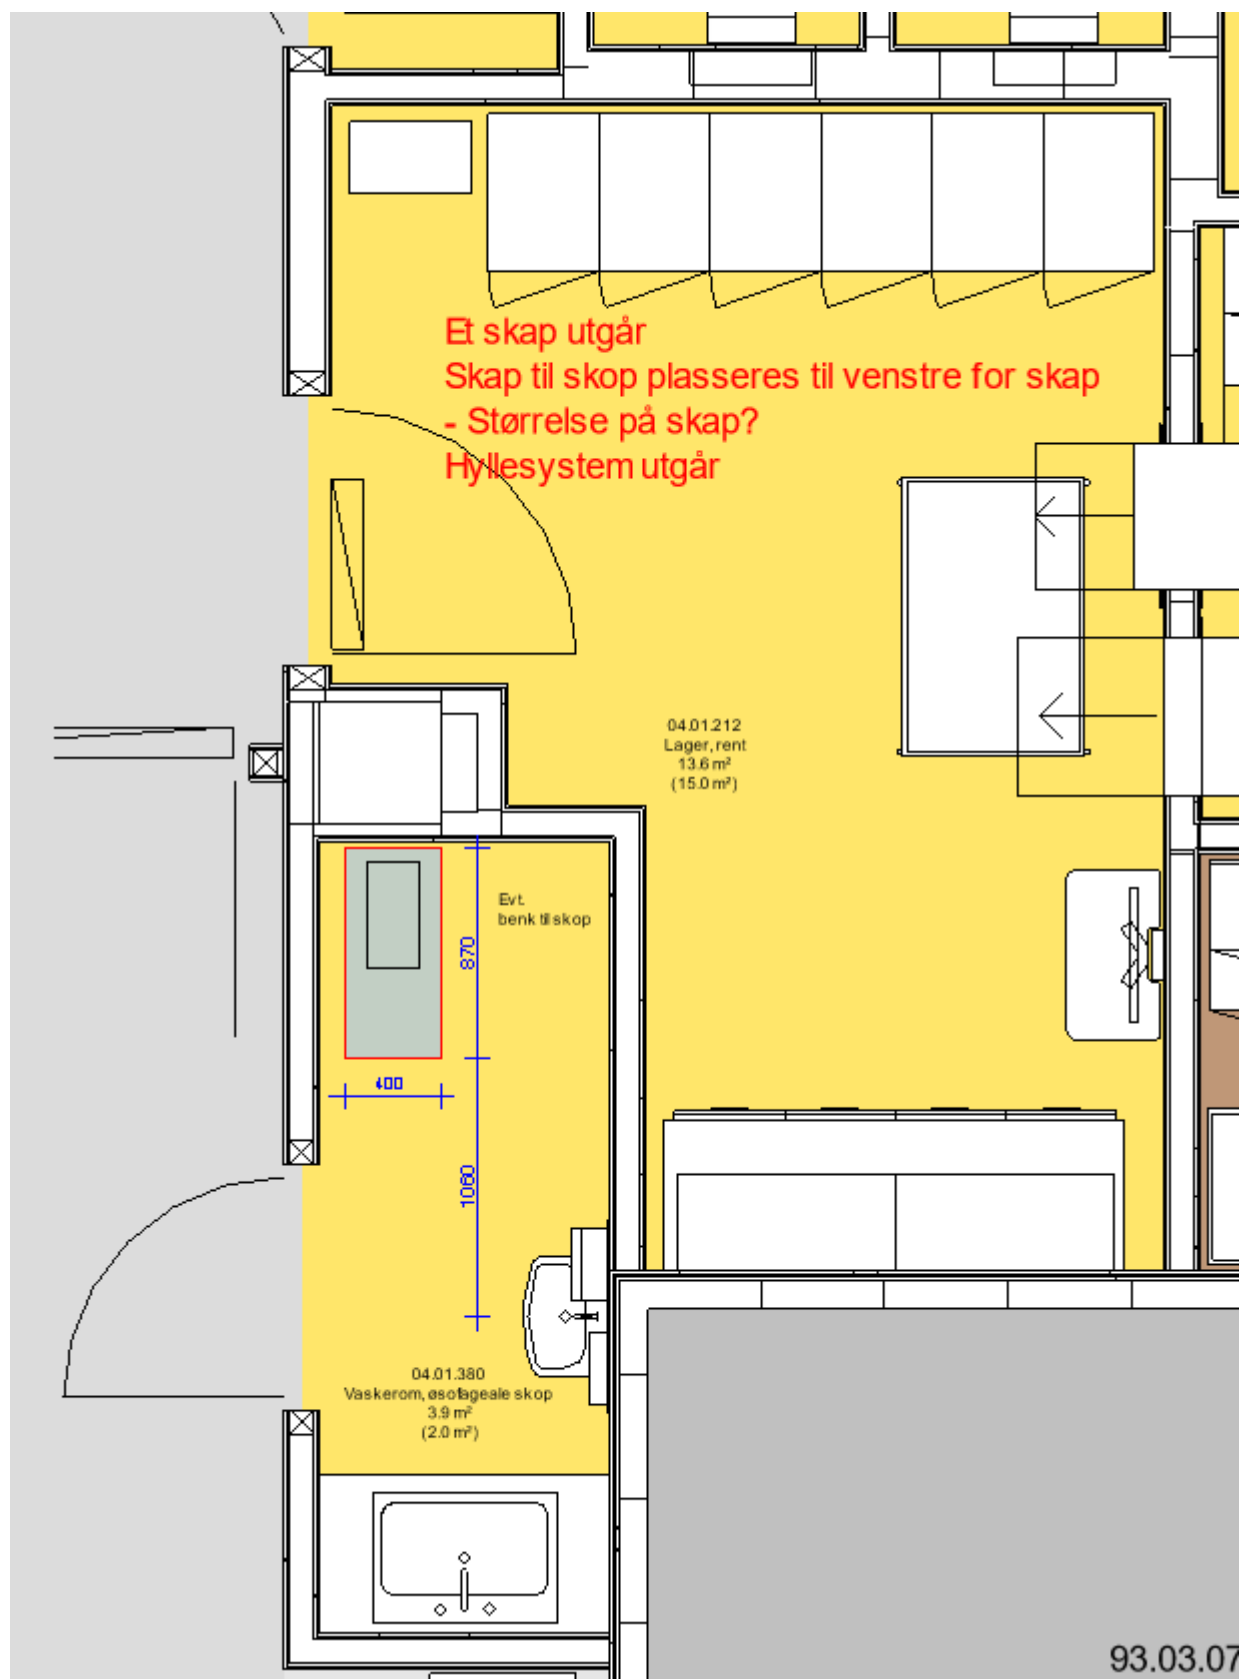

Med vennlig hilsen

Henni Steineger

Arkitekt



(+47) 918 05 502

henni.steineger@ratioark.no

From: Trine Karlstad
Sent: Fri, 23 May 2025 12:40:07 +0000
To: Sæthre, Fanny
Cc: Sønnichsen, Tina; Bjørn Tore Mølsæter
Subject: SV: Oppsummerer dagen møte med urodynamisk lab.

Hei Fanny,

Tekst ser riktig ut i henhold til det vi snakket om i møtet.

Med vennlig hilsen

Trine Karlstad

Fagkoordinator

Stab utvikling – Avdeling for Organisasjonsutvikling

Mobil: +47 977 75 519



[Nye Oslo universitetssykehus](#)

IKKE SENSITIV / IKKE SENSITIVT INNHOLD

Fra: Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>
Sendt: fredag 23. mai 2025 13:56
Til: Trine Karlstad <TRINKA@ous-hf.no>; Bjørn Tore Mølsæter <bjorn.tore.molsater@nosyko.no>
Kopi: Sønnichsen, Tina <tina.sonnichsen@sykehusbygg.no>
Emne: Oppsummerer dagen møte med urodynamisk lab.

Hei Trine og Bjørn Tore,

Oppsummerer dagen møte med urodynamisk lab.

Når dere har bekreftet at oppsummeringen er riktig vedlegges denne e-postdialogen under
agendapunktet 45 i møtereferatet.

Videre lager PO aksjonspunkter for oppfølging.

Til stede:

Trine Karlstad – OUS Stab utvikling

Åshild Irene Erikstad, URO OUS

Henrikke Petrine Thoresen Ulstein, URO OUS

....

Bjørn Tore Mølsæter – HSØ PO, utstyr

Fanny Sæthre – HSØ PO, samhandling

Funksjonsrommene 04.01.165 og 04.01.167 Undersøkelse og behandling, urodynamisk lab har lik funksjon, og RFP beskrivelsene suppleres med;

«Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri, hvor pasienten later vannet på toalettstol eller gynbenk med flowmetri enhet under.

Data fra undersøkelsen overføres til urodynamisk enhet som skal plasseres slik at pasienten ikke kan se skjermen (kan påvirke vannlatingen)

Pasienten skal ha uhindret tilgang til toalett (må bevege seg med katetre innlagt), og skjerm mot innsyn fra uvedkommende (avlåsing?)»

Utstyr - Rommene skal ha

Gynstol

Toalettstol

Urodynamisk enhet (flowmetri er inkludert i utstyrsenheten)

Veskevarmer

Annet:

Pasienten går avkledd til toalettet, derfor må dør til korridor sikres mot innsyn fra uvedkommende (avskjermes eller låses)

Funksjonsrommene 04.01.357 WC, HC, urodyn og 04.01.376 WC, urodyn har prinsipielt lik funksjon, og RFP beskrivelsene suppleres med;

«Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingsplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamisk enhet med dataskjerm. Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettstol med flowmetri enhet under.»

Utstyr – Rommene skal ha

Toalettstol

Stol som pasienten kan sitte ned på ved av- og påkledning. Vegghengt klappstol i 04.01.376 pga. rommets størrelse er OK

Vennlig hilsen

Fanny Sæthre

Prosjektleder samhandling | Sykehusbygg HF



Telefon +47 951 36 348

E-post Fanny.Saethre@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no

From: Trine Karlstad
Sent: Thu, 22 May 2025 10:36:15 +0000
To: Sæthre, Fanny
Cc: Sønnichsen, Tina
Subject: SV: plassering av funksjonen poliklinikk stomi

Hei Fanny,

Jeg synes dette er gode formuleringer og det oppsummerer godt det vi snakket om.

Med vennlig hilsen

Trine Karlstad

Fagkoordinator

Stab utvikling – Avdeling for Organisasjonsutvikling

Mobil: +47 977 75 519



[Nye Oslo universitetssykehus](#)

IKKE SENSITIV / IKKE SENSITIVT INNHOLD

Fra: Sæthre, Fanny <Fanny.Saethre@sykehusbygg.no>
Sendt: torsdag 22. mai 2025 11:07
Til: Trine Karlstad <TRINKA@ous-hf.no>
Kopi: Sønnichsen, Tina <tina.sonnichsen@sykehusbygg.no>
Emne: VS: plassering av funksjonen poliklinikk stomi

Hei igjen Trine,

Har jobbet litt mer med en formulering. Se gul sladd nedenfor.

Jeg tenker at e-posten nedenfor, med din bekreftelse når vi er fornøyde med formuleringene vedlegges under agendapunktet 44 i møtoreferatet.

Videre vil vi i PO lage aksjonspunkter for oppfølging av PG.

Vennlig hilsen

Fanny Sæthre

Prosjektleder samhandling | Sykehusbygg HF



Telefon +47 951 36 348

E-post Fanny.Saethre@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no

Fra: Sæthre, Fanny
Sendt: torsdag 22. mai 2025 10:36
Til: Trine Karlstad <TRINKA@ous-hf.no>
Kopi: Sønnichsen, Tina <Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no>
Emne: plassering av funksjonen poliklinikk stomi

Hei Trine,

Viser til dagen arbeidsmøte om plassering av funksjonen poliklinikk stomi.

Bakgrunn;

Stomirom ligger p.t. uten dagslys

Stomisykepleier er en begrenset ressurs, og sykepleier arbeider typisk hele dager på stomipoliklinikken

Anvist funksjon må tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til dagslys på arbeidsplasser

Undersøkelse og behandling stomi bør ha direkte atkomst til WC med plass til pasient og stomisykepleier

OUS vurderer å flytte stomifunksjonen fra 04.01.086 til 04.01.166, eller 04.01.023

Oppsummering:

Undersøkelse og behandling, stomi

Både 04.01.086 og 04.01.023 bør tilrettelegges for, og ha romforklaring «stomi»

Dette gir OUS mulighet til å organisere pasientflyten slik at behovet for direkte atkomst til toalett ivaretas når dette har høy prioritet, og behandlingsrom med dagslys når direkte atkomst til toalett er mindre viktig.

RFP beskrivelsen i de to rommene suppleres med:

«*Observasjon av pasientens stomi og sjekk av stomi utstyr. Stomistell av sykepleier med pasient sittende i stol eller liggende på benk.*»

Begge rom bør ha undertrykk for å unngå ubehagelig lukt ut i korridor.

04.01.023 bør som 04.01.086 ha 3 stk. skap kassebakke mobil d 706, b462, h1803 (GSA.001.01)

- **WC, stomi**

04.01.377 WC, stomi (direkte tilknyttet 04.01.086) og 08.02.010 Bad, stort, flowmetri, tilrettelegges for stomi

Romforklaring på 08.02.010 Bad, stort, flowmetri suppleres med «og stomi»

RFP beskrivelsen i de to rommene suppleres med:

«*Pasienten utfører stomistell under veiledning av sykepleier, og skal kunne sitte eller stå og samtidig se magen og stomien i et speil. Avfall fra stomistell fraktes til desinfeksjonsrom.*»

Vennlig hilsen

Fanny Sæthre


Prosjektleder samhandling | Sykehusbygg HF



Telefon +47 951 36 348


E-post Fanny.Saethre@sykehusbygg.no

Web www.sykehusbygg.no

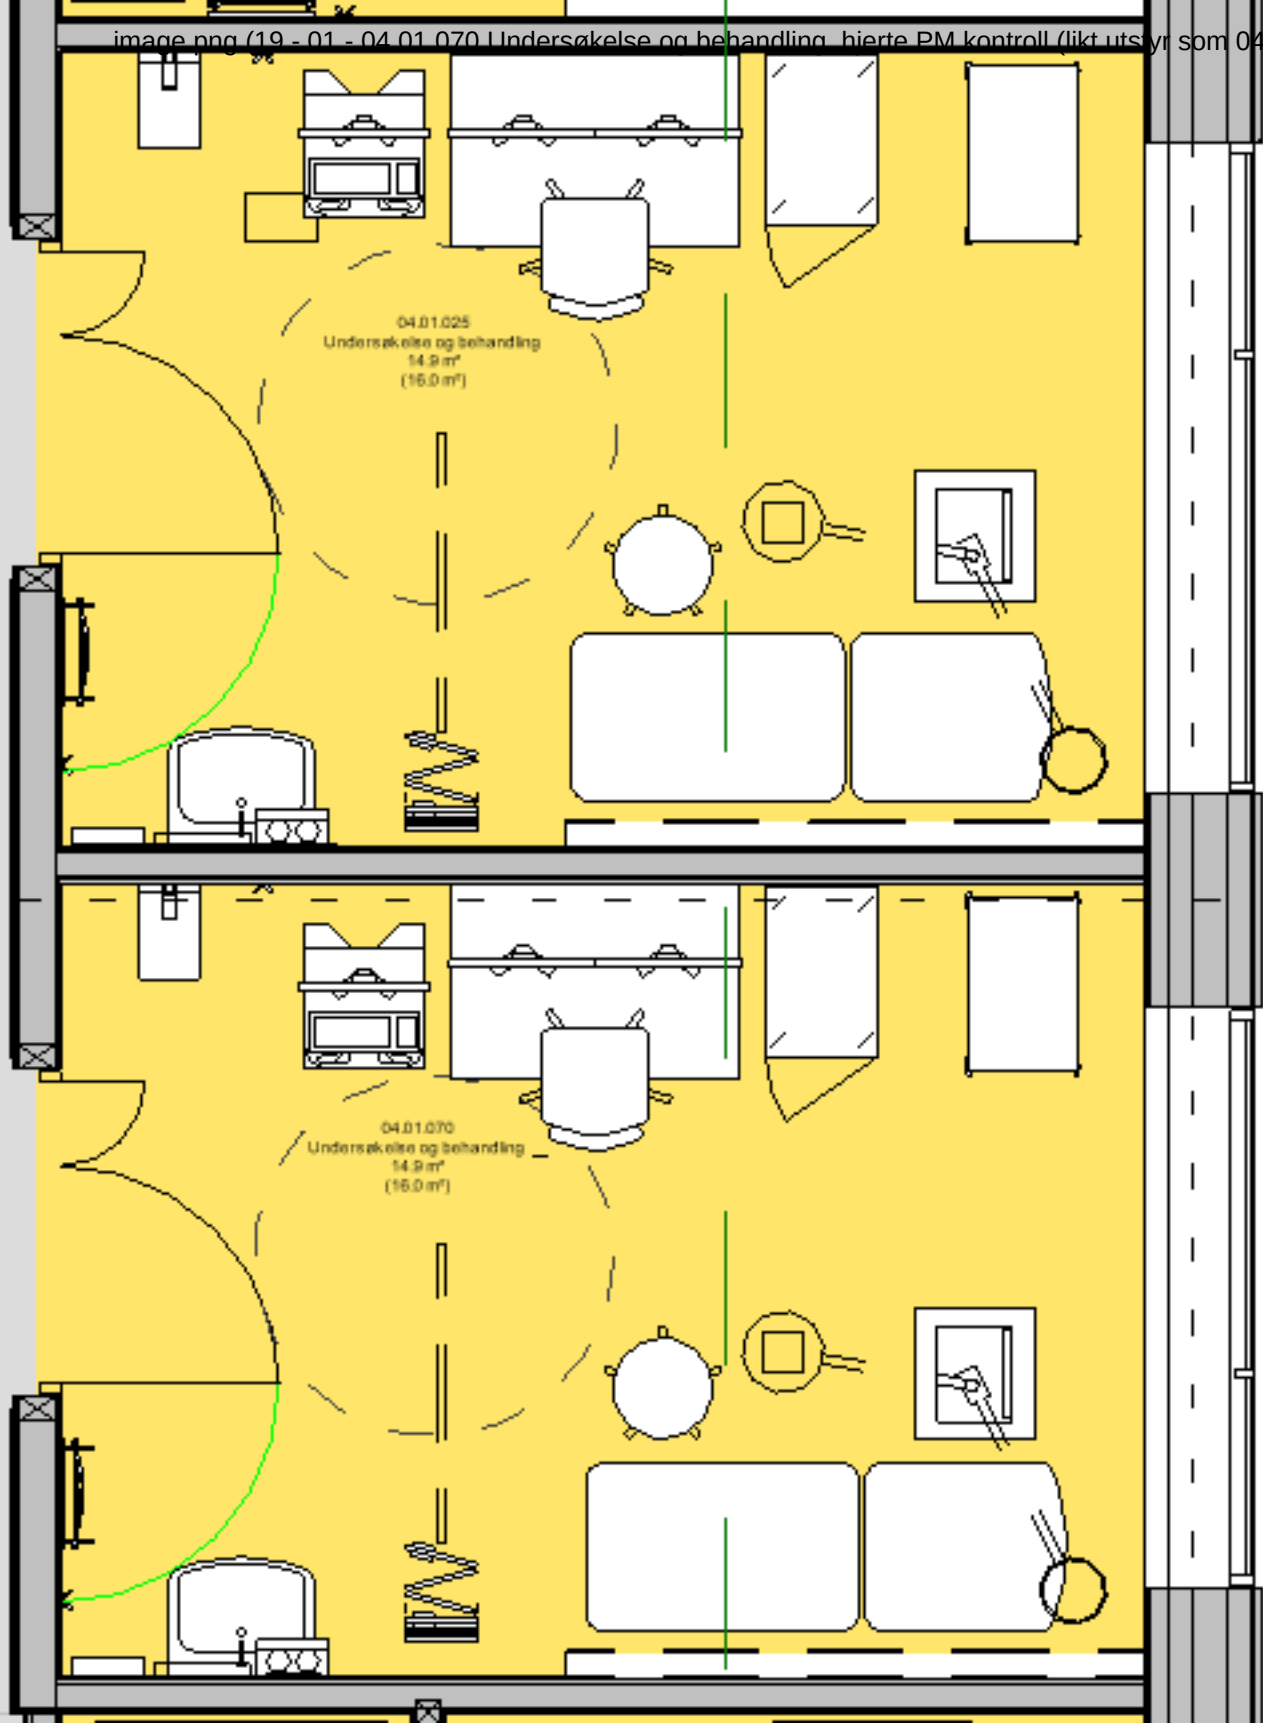


04.01.010
Undersøkelse og behandling
14.0 m²
(16.0 m²)

04.01.038
Undersøkelse og behandling
14.2 m²
(16.0 m²)

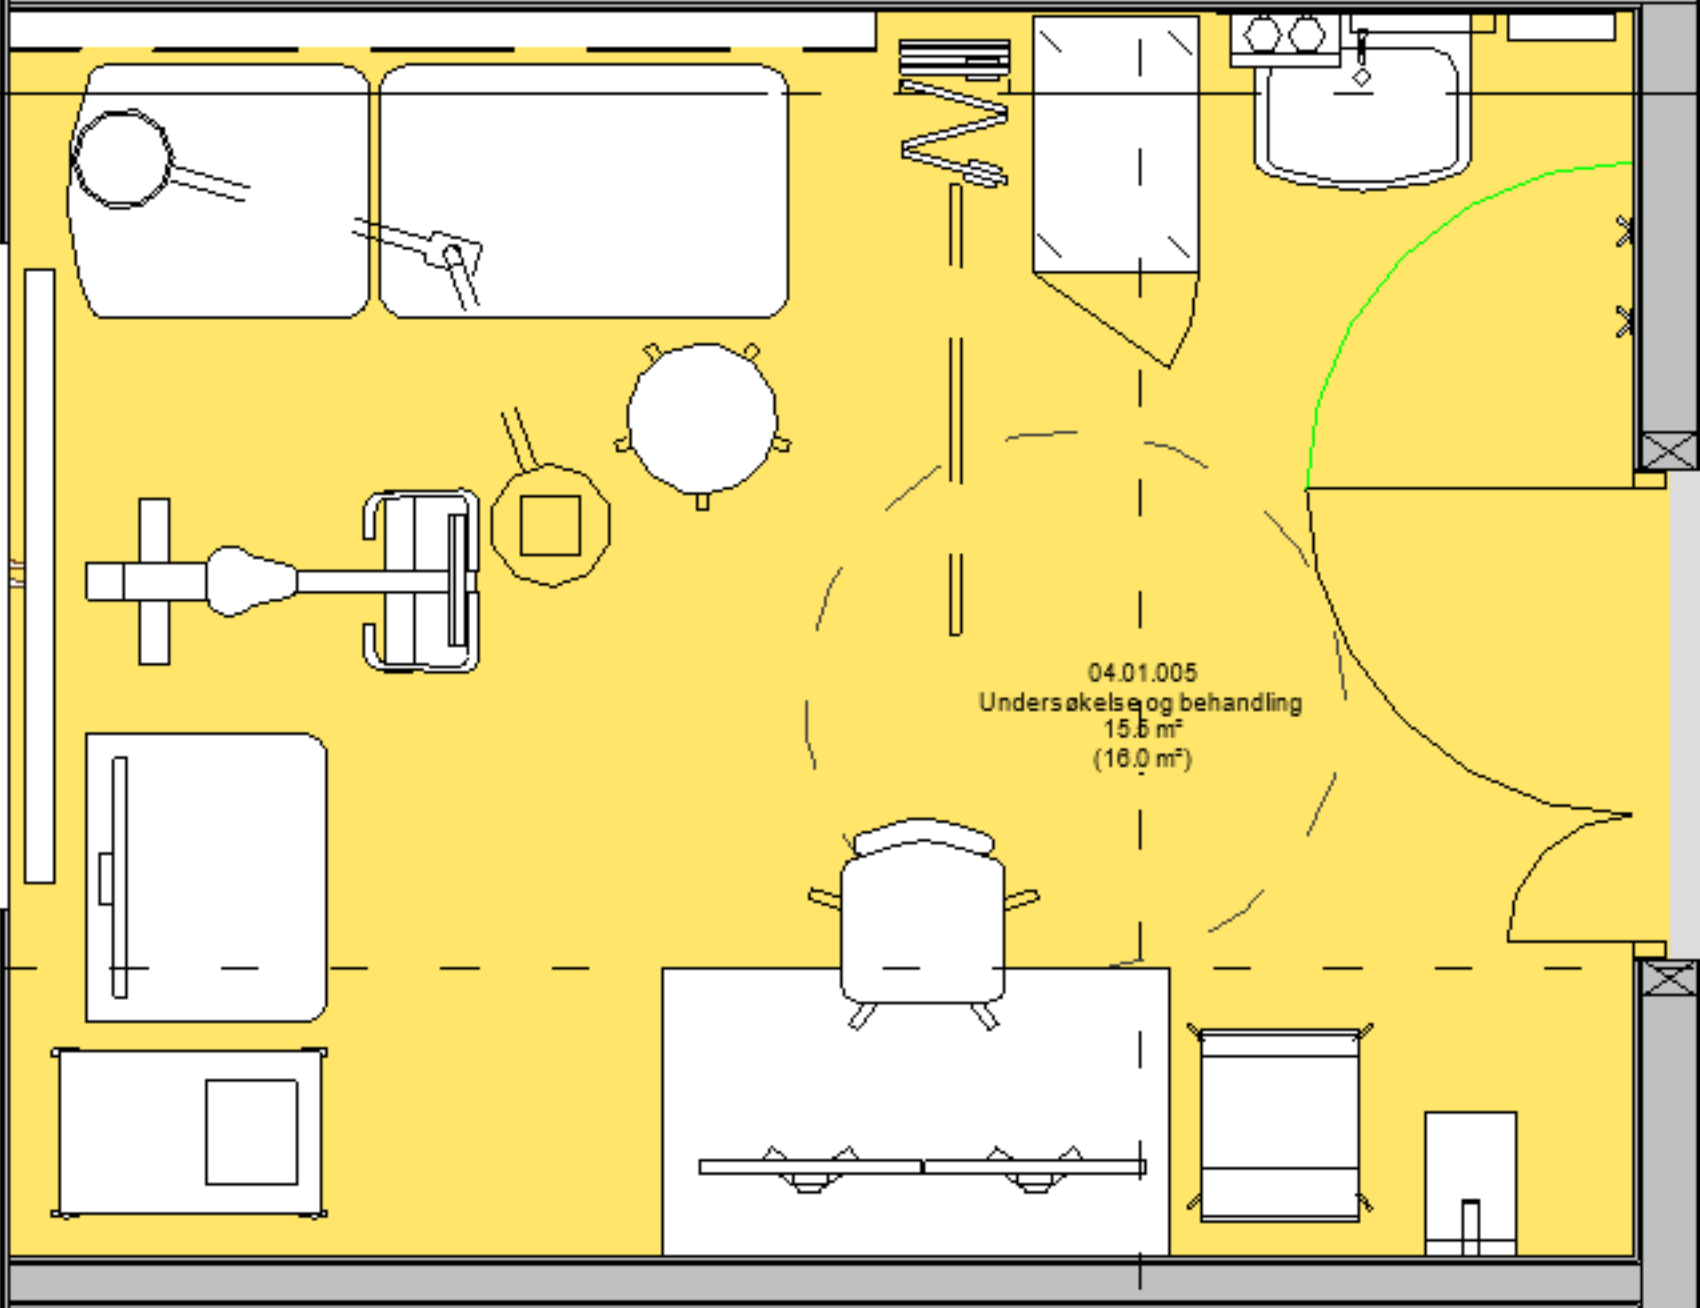


EKSEMPEL PLANLØSNING NYE AKER UNDERSØKELSESRØM EKKO

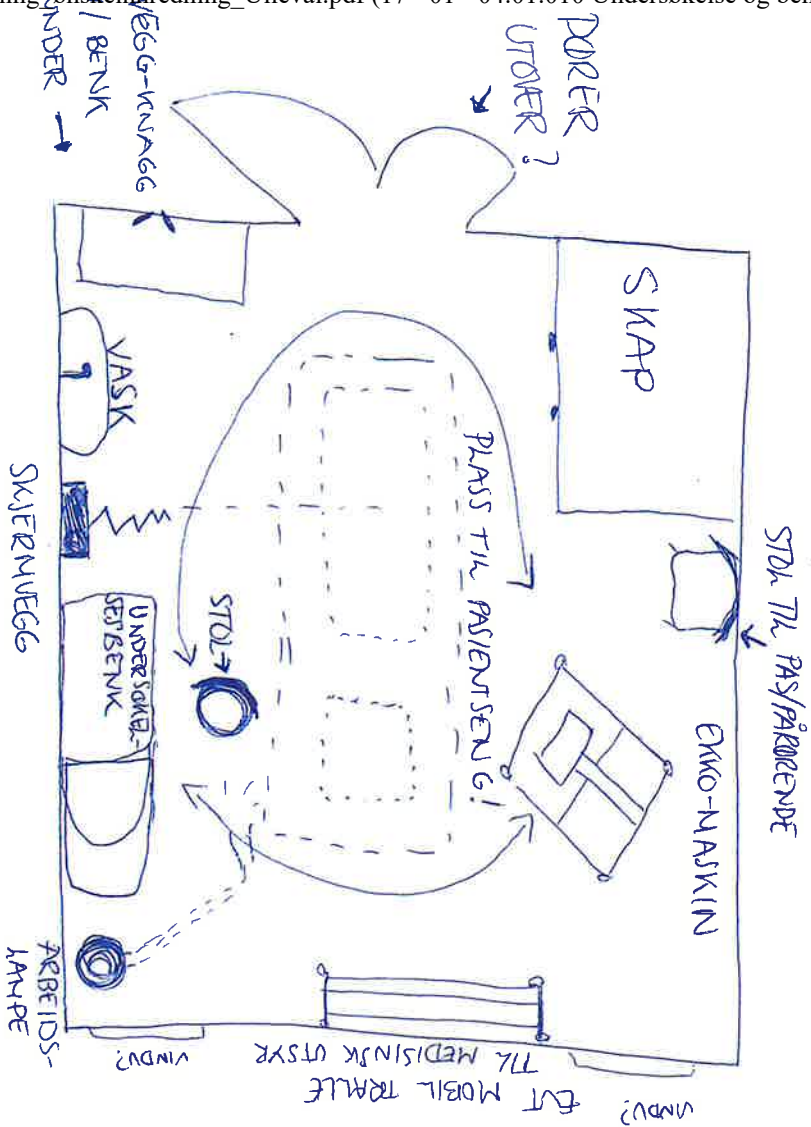

- TRENGER IKKE ARBEIDSBORD M/ PC PÅ DETTE ROM. ØNSKET EGGET ROM TIL DETTE IFELESSKAP FOR Å KUNNE ØKOFTE.
- MÅ HA Plass TIL Å KUNNE HA PASIENTSENG I MIDTEN AV ROMMET, OG DERMED OGSÅ Plass TIL Å KUNNE FLYTTE EKKOMASKIN OG STOL PERENTER-
- OBS PERFOR PlassERING AV STROM/NETT-UTTAK-

EKSEMPEL PLANLØSNING NYE AVER

UNDERSØKELSESRUM ERGO-EKKO

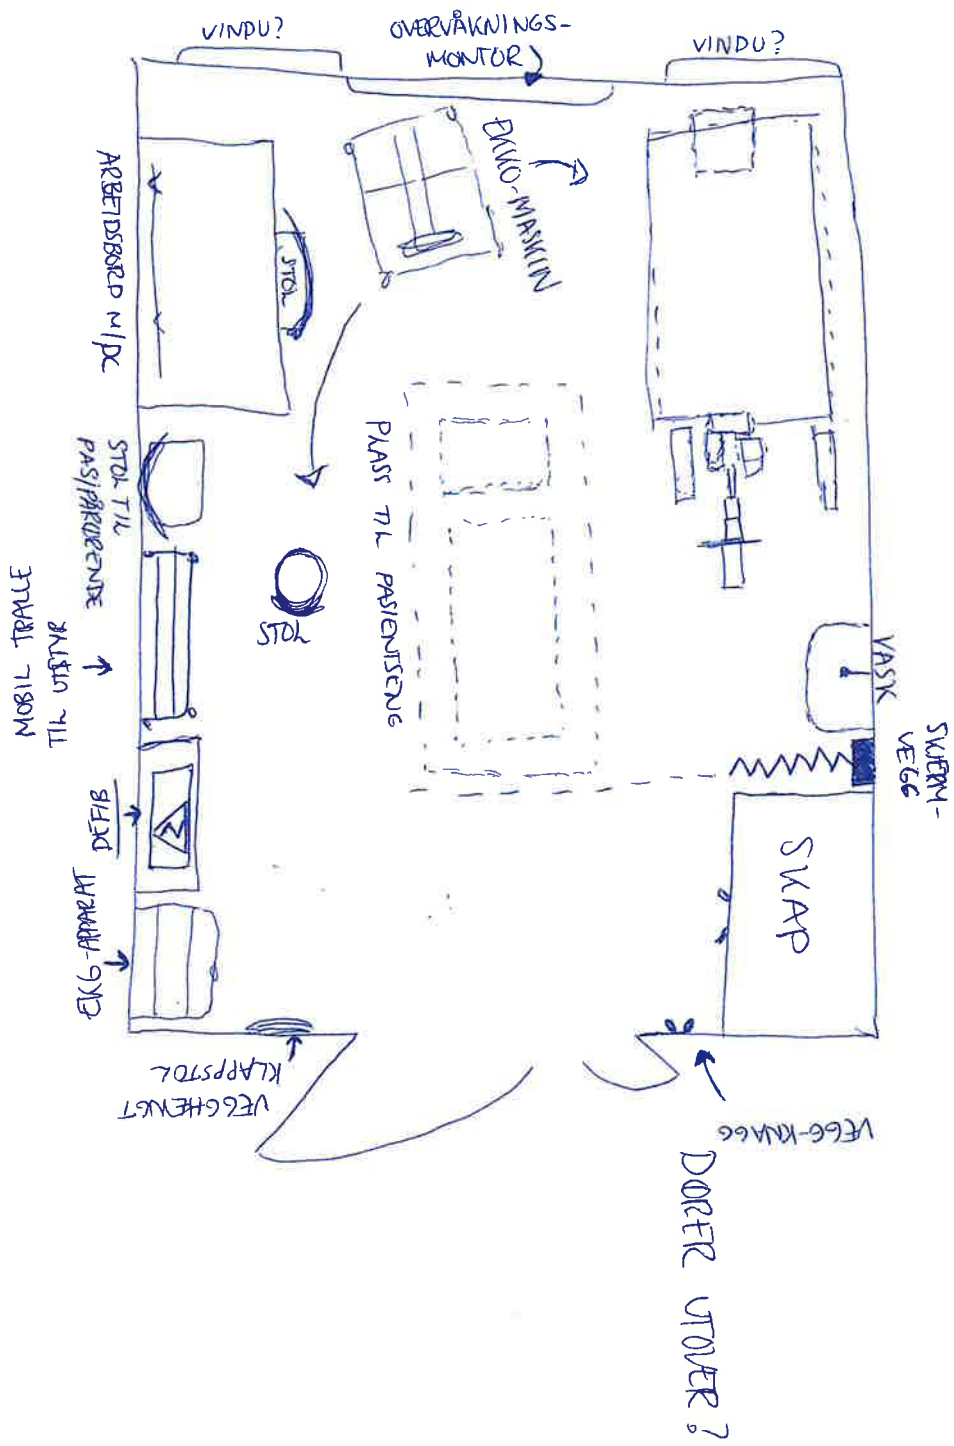

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA

Romfnr	Romnavn	Rombeskrivelse
04.01.005	Undersøkelse og behandling	hjerte AKG
04.01.010	Undersøkelse og behandling	hjerte ekko og PM ktr
04.01.016	Undersøkelse og behandling	hjerte ekko TØE
04.01.035	Undersøkelse og behandling	gastrokirurgi
04.01.040	Undersøkelse og behandling	spirometri
04.01.044	Undersøkelse og behandling	overvekt
04.01.051	Undersøkelse og behandling	fot
04.01.055	Undersøkelse og behandling	klinisk nevrofysiologi
04.01.059	Undersøkelse og behandling	Fysikalsk medisin
04.01.063	Undersøkelse og behandling	klinisk nevrofysiologi
04.01.065	Undersøkelse og behandling	klinisk nevrofysiologi
04.01.068	Undersøkelse og behandling	klinisk nevrofysiologi
04.01.069	Undersøkelse og behandling	klinisk nevrofysiologi
04.01.070	Undersøkelse og behandling	hjerte PM ktr
04.01.086	Undersøkelse og behandling	stomi
04.01.092	Laboratorium, mikroskopi og farging	mikroskop urin
04.01.126	WC, HC, pasient	Hårvask
04.01.138	WC, besøkende	
04.01.157	Undersøkelse og behandling, spesialrom	prosedyrer
04.01.167	Undersøkelse og behandling, spesialrom	urodynamisk lab
04.01.168	Undersøkelse og behandling, spesialrom	hjerte ekko med belastning
04.01.169	Undersøkelse og behandling, spesialrom	hjerte PM med belastning
04.01.170	Undersøkelse og behandling, spesialrom	prosedyrer
04.01.173	Undersøkelse og behandling, spesialrom	spirometri
04.01.174	Undersøkelse og behandling, spesialrom	lunge spirometri m belastning, bodyboks
04.01.177	Undersøkelse og behandling, spesialrom	klinisk nevrofysiologi
04.01.181	Undersøkelse og behandling, prepol, samtale / geriatri	prepol, geriatri
04.01.192	Undersøkelse og behandling, spesialrom	nevrologi
04.01.244	Ekspedisjon	
04.01.357	WC, HC urodyn	
04.01.380	Vaskerom, øsofageale skop	
04.02.101	Dagplass, medisin	
04.02.103	Dagplass, medisin, 3 plasser	
04.02.104	Dagplass, medisin, 5 plasser	
04.02.166	Dagplass, medisin, 2 plasser	

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA			Fylles ut av OUS
04.01.005 Undersøkelse og behandling, hjerte AKG			Innspill fra medvirkningsgruppen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr			
		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Type/spesifikasjoner og behov ift ergometersykkel må angis	RUT		2 AKG til polikliniske og inneliggende pasienter
Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis	RUT		Undersøkelseslampe over hodeende på undersøkelsesbenk
Plassering av pacemakertralle må angis ift stikkontakter	RUT		Pacemakertralle på egne rom 04.01.010

				Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
012.028.03	Defibrillator, avansert	1	RUT				
033.002	Ergometersykkel	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT	?			
013.105	Pacemakerprogrammerer	0	RUT	Er lagt inn i dette rommet, men denne funksjonen skal ikke i samme rom som AKG			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK	?			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	0	HF	?			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.04	Ultralyd, avansert, kardiologi	0	RUT	Er lagt inn i dette rommet, men denne funksjonen skal ikke i samme rom som AKG			
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				
EKG modul med egen skjerm		1					

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.010 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko og PM ktr		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

8 rom med kun ekkomaskin. Ikke behov for takmontert lampe.
Ikke pacemakertralle på disse rommene. Plass til seng.Trenger granskningsrom for leger/teknikere i tilslutning til ekkorom.

Plassering av pacemakertralle må angis ift stikkontakter

RUT

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT	?			
013.105	Pacemakerprogrammerer	0	RUT	Er lagt inn i dette rommet, men denne funksjonen skal ikke i samme rom som ECCO			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK	?			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	0	HF	?			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.04	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	0	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.035 Undersøkelse og behandling, gastrokirurgi		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis	RUT	ok plassering.
Plassering av pacemakertralle må angis ift stikkontakter	RUT	Trenger ikke.
Ifm bruk av endoskopi/rektoskopi - er det behov for diatermi og evt evakuering av gasser ?	RUT	Ja, trenger diatermi apparat og anal ultralyd apparat. Trenger PC stasjon til sykepleier, evt mobil PC Må ha tilgang til undersøkelsesbenk fra begge sider. Benk kan ikke stå inntil vegg

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	Mindre bord			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
014.013.01	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT				
031.005.16	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT	ok plassering			
042.001.02	Varmeskap, gulvmodell, 60liter	1	RUT	Finnes mindre modeller (26L) som kan settes oppå skap/ bord (HOUM TS 9026)			
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				
	Diatermi	1					
	Mobil PC tralle	1					

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS	
04.01.040 Undersøkelse og behandling, spirometri		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Det er programmert "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle
m/PC. Er dette tilnærmet riktig artikkel/beksrivelse eller er det tenkt enklere
modell ?

RUT

Riktig

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
013.106.04	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	RUT	Riktig			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.044 Undersøkelse og behandling, overvekt		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Det er programmert ekstra bred undersøkelsesbenk, hvor stor vektbelastning må benken tåle ?

RUT

Benken må tåle 250 kg

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

Plassering ok

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF	Må tåle inntil 250 kg			
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK	Stol må være ekstra store og tåle 250 kg			
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025.12	Undersøkelse- og behandlingsbenk, ekstra bred	1	RUT	Må tåle 250 kg			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS		
04.01.016 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko TØE			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

2 ekkomaskiner + 2-TØE-skop + tilhørende-2-TØE skap
Undersøkelseslampe over hodeende undersøkelsesbenk
Plass til seng midt i rommet. Må være plass til helsepersonell på begge sider av sengen.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT	?			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
031.064	Skap for TØE prober	1	RUT				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK	?			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.04	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.051 Undersøkelse og behandling, fot		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Det er programmert manuell fotstol. Spesielle krav til stolen må angis

RUT

Stolen må tåle inntil 250 kg

Innplassering av undersøkelseslampe i forhold til stol må angis

RUT

Lampe over stol, over fotenden til pasient

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
031.005.18	Undersøkelse- og behandlingsstol, fotstell	1	RUT	Stolen må tåle inntil 250 kg			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.055 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi EMG		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
		Rom type 5 fra KNF notat (Nilsen 25 2 utstyr for...) - emg pluss termotest qst
Rommet har mye takhengt utstyr, varmelampe og us-lampe kan trolig ikke benytte samme arm. Hensiktsmessig plassering av det takhengte utstyret må bekrives	RUT	varmelampe må kunne trekkes ned ved behov til en seng plassert sentralt (nesten midt i rommet). Strømuttakt må være midt i rommet, med plass til 2 av "rackene" under like til siden (f.eks ve side av rommet), med us benk på motsatt side av senter av rommet, med varmelampen i hev/senk posisjon over us benk
Det er programmert takhengt uttalsentral med horisontalt hode. Beskriv hva denne skal brukes til for å få denne riktig konfigurert	RUT	Skal brukes til å gi strøm til alle 3 rack nevnt under, som står ved siden av (rundt) den trillbare benken (ikke en seng, men mobil undersøkelsesbenk)
Skal tilhørende PCer/skjermer til EMG og TSA plasseres på tralle eller skal dette plasseres på arbeidsbord ?	RUT	Ja, egne "rack" for hvert utstyr med tilhørende pc/skjerm på hvert enkelt rack (3 stk rack) må sjekke at temperatur regulering er tilstrekkelig under antagelse om at alt utstyret under er påslått samtidig (genererer mye varme)

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
013.063	EMG-apparat	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	må ha mulighet for varmt vann til å varme ekstra kalde hender (temperert vann ikke godt nok)			
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
013.190	Thermostimulator, smerte, TSA	1	RUT	Er dette QST apparat type Medoc TSA2?			
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk)			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
013.035.02	Varmelampe, takhengt	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS	
04.01.059 Undersøkelse og behandling, Fysikalsk medisin		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Er det spesielle krav til tredemølle og ergometersykel i dette rommet ?

RUT

Enklere utstyr

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

Ved sykeromskanal der hvor undersøkelsesbenk normalt vil være plassert

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	Mindre arbeidsbord			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
033.002	Ergometersykel	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
033.001	Tredemølle	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT	Beholde lampe			
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				
	ultralydappart (enkelt)	1					

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.063 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi EMG		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
		Rom type 4 EMG + SEP EMG apparat - et apparat per rom, 3 kanaler OK, Type Keypoint G4 eller tilsvarende (NOK 650 000 + mva) varmelampe må kunne trekkes ned ved behov til en seng plassert sentralt (nesten midt i rommet). Strømuttakt må være midt i rommet, med plass til 2 av "rackene" under like til siden (f.eks ve side av rommet), med us benk på motsatt side av senter av rommet, med varmelampen i hev/senk posisjon over us benk Skal brukes til å gi strøm til alle 3 rack nevnt under, som står ved siden av (rundt) den trillbare benken (ikke en seng, men mobil undersøkelsesbenk) Ja, det må være både US benk og spesialstol i samme rom. Benk for EMG og stol for VEP (som gjøres nå og da) må sjekke at temperatur regulering er tilstrekkelig under antagelse om at alt utstyret under er påslått samtidig (genererer mye varme)
Nærmere beksrivelse av EMG apparatet er ønskelig. Type/antall kanaler/nivå	RUT	
Rommet har mye takhengt utstyr, varmelampe og us-lampe kan trolig ikke benytte samme arm. Hensiktsmessig plassering av det takhengte utstyret må beskrives	RUT	
Det er programmert takhengt uttalsentral med horisontalt hode. Beskriv hva denne skal brukes til for å få denne riktig konfigurert	RUT	
Er det behov for både us-benk og spesialstol (øye) Innplassering i rommet bør angis	RUT	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
013.063	EMG-apparat	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	NB rom må ha svært varmt vann i springen for vask av elektroder.			
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk) stemmer, kan bruke øyestol, bør dog være manuell regulering (fordelaktig med stol uten tilkoblet strøm)			
031.005.07	Undersøkelse- og behandlingsstol, øye	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
013.035.02	Varmelampe, takhengt	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.065 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi TMS		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Innplassering av takhengt lampe og uttaksentral må bekreftes eller angis	RUT	Rom type 6 transkraniell magnetstimulering (TMS) Skal brukes til å gi strøm til alle ulike rack nevnt under, som står ved siden av (rundt) den trillbare benken (ikke en seng, men mobil undersøkelsesbenk)

her kan vi mest sannsynlig ta med eksisterende utstyr (NOK 3-4 millioner i 2025)

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	NB rom må ha svært varmt vann i springen for vask av elektroder.			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk)			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				
	A DuoMag/BiStim TMS - ui.duomagMpDual.metaTitle DEYMED Diagnostic	1					
	A repetitive TMS– ui.duomagXt.metaTitle DEYMED Diagnostic	1					
	Neuronavigation system - Brainsight Neuronavigation System Brainbox	1					
	Data Acquisition System - CED Micro1401: Introduction	1					
	EMG System - Trigno® Research+ System - Delsys	1					
	TMS Chair - Brainsight TMS Chair Brainbox	1					
	Accessories – up to 4 coils, cooling system and counterweight coil holder - ui.duomagMpDual.metaTitle DEYMED Diagnostic	1					

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA			Fylles ut av OUS
04.01.068 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi EMG			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Rom type 3 EMG
Rommet har mye takhengt utstyr, varmelampe og us-lampe kan trolig ikke benytte samme arm. Hensiktsmessig plassering av det takhengte utstyret må beksrives		RUT	trenger ikke varmelampe
Det er programmert takhengt uttalsentral med horisontalt hode. Beskriv hva denne skal brukes til for å få denne riktig konfigurert		RUT	Skal brukes til å gi strøm til alle ulike rack nevnt under, som står ved siden av (rundt) den trillbare benken (ikke en seng, men mobil undersøkelsesbenk)
			her kan vi mest sannsynlig ta med eksisterende utstyr (NOK 3-4 millioner i 2025)
			her kommer vi med en liste for det vi kjøper inn nå

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	NB rom må ha svært varmt vann i springen for vask av elektroder.			
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	kan ut			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk)			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
013.035.02	Varmelampe, takhengt	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA			Fylles ut av OUS
04.01.069 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi EEG			Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
	Hvor mange kamera hører til EEG systemet, EEG-apparat, 64 kanaler	RUT	
	Rommet har mye takhengt utstyr, varmelampe og us-lampe kan trolig ikke benytte samme arm. Hensiktsmessig plassering av det takhengte utstyret må beksrives	RUT	Rom type 1 (standard EEG) 32 kanals EEG er tilstrekkelig, men 2 video er nok standard. Et kamera i tak og et på "rack", viktig at IKT tenker på 2 kamerastrømmer
	Det er programmert takhengt uttalsentral med horisontalt hode. Beskriv hva denne skal brukes til for å få denne riktig konfigurert	RUT	Trenger ikke varmelampe i dette rommet Skal brukes til å gi strøm til alle EEG rack nevnt under, som står ved siden av (rundt) den trillbare benken (ikke en seng, men mobil undersøkelsesbenk)

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	NB rom må ha svært varmt vann i springen for vask av elektroder.			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
013.059.02	EEG-apparat, 64 kanaler	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk)			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS		
04.01.070 Undersøkelse og behandling, hjerte PM ktr			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis
Plassering av pacemakertralle må angis ift stikkontakter
7 rom med pacemakertralle. 2 av rommene med tredemølle

RUT
RUT

Undersøkelseslampe over hodeende undersøkelsesbenk
Pacemakertralle til venstre for undersøkelsesbenk innerst i rommet
2 av rommene med tredemølle

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	Kan være mindre			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT	?			
013.105	Pacemakerprogrammerer	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	?			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT	Over hodeende undesøkelsesbenk, innerst i rommet til høyre sett fra inngangsdør.			
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK				

Mobil PC tralle

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.086 Undersøkelse og behandling, stomi		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Stomisykepleierne fra uro har lister 2-3 ganger i uka, gastro har lister hver dag, og antall stomisykepleiere. De kan ikke dele rommet når flere har lister samtidig. Det må planlegges flere stomipoliklinikk-rom. (OBS: økt behov når Alna, Stovner og Grorud-pasientene kommer). Benk kommer til å stå på skrått ut fra hjørnet der den er plassert i dag. Lampen ser ok ut. Hva med dagslys/ vindu? Rommet blir brukt hele dagen.

Stomier kan lage en del lukt. Rommet bør kunne luftes ut/ "stormluft" mellom hver pasient. På toalettet: Er det mulig å flytte vasken til der den vegghengte stolen står, for å sette inn flere skaper (der vasken henger i dag). Stomisykepleier for uro-pasienter har i dag 6 skap med utstyr. Stomisykepleiere ved gastro har enda mer utstyr. Trenger: Magnettavle/ whiteboard ca 75 x 100 cm, vegghengt stativ til brosjyre, klokke på veggen, telefon og alarmsystem.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK	Trenger ikke			
GXZ.021.01	Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø	1	ARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	Avfallsbøtte ved us.benk/ blir bare restavfall. Avfallet i bøtten blir bært til skyllerom mellom hver pasient.			
FBB.006.01	Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100	1	ARK				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT	Trengr ikke			
GXZ.019.01	Dispenser papir håndvaskmiljø	1	ARK				
GXZ.020.01	Dispenser såpe håndvaskmiljø	1	ARK				
GXZ.018.01	Dispenser, sprit håndvaskmiljø	1	ARK				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF	Ja			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
016.003	Personvekt	1	HF	Ja			
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	IARK	Så mange som mulig. Uro har 6 skap i dag.			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
FTZ.001.08	Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø	1	ARK	Pas. må kunne se magen.			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	Trenger ikke. Er dette standardutstyr på et poliklinikk rom?			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	ARK	Trenger ikke.			

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.092 Laboratorium, mikroskopi og farging, mikroskop urin		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Er det behov for bildelagring fra mikroskop ?

RUT

Ja
Det må kunne plasseres stoler rundt Mikroskopet. Det står i dag på bord plassert midt i rommet, om plasseringen av mikroskopet er inntil vegg må det stå på et bord med hjul slik at det kan plasseres stoler rundt.

Mikroskop på trillebord legges inn i undersøklelsesrom 04.01.054

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FAC.002.02	Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 900mm	1	RIV				
FBD.011.06	Benkeplate lab laminat d=650 b=2100 h=30	1	ARK				
FSH.001.03	Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	ARK				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
FAC.014.03	Kjemikalieskap, brannsikkert under benk	1	RIV				
GFA.006.01	Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm	1	RUT				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
025.001	Mikroskop	1	RUT	flerarmet på trillebord			
025.001	Mikroskop	1	RUT				
ODZ.021	Pakke, PC, standard, 1 34" buet skjerm	1	IKT				
022.001.01	Sentrifuge, bordmodell, stor	1	RUT				
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	RIV				
UJZ.403.04.02	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	IKT				


Trillebord

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS	
04.01.126 WC, HC, pasient		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Rommet er tenkt til hårvask

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
NYZ.019	Håndvask HC-WC, bredde 675, dybde 600, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.08	Håndvaskmiljø 1C	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	ARK				
NXZ.009	Toalett vegghengt, ergonomisk, med innfelt sisterne, UU-krav 700mm	1	RIV				

Hårvaskmodul

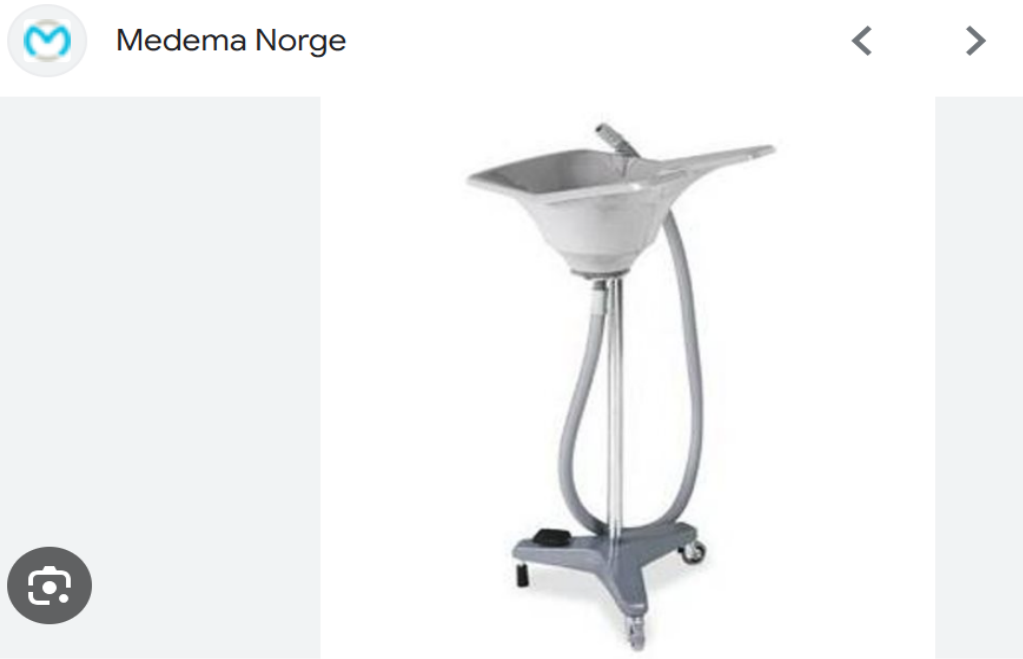

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.138 WC, besøkende		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
NYZ.005	Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.01	Håndvaskmiljø 1A	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	ARK				
NXZ.003	Toalett vegghengt, innfelt sisterne i vegg, normal	1	RIV				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.157 Undersøkelse og behandling, spesialrom		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
Hvilke funksjon skal uttaksentral dekke og hvilke utstyr skal evt palsseres i denne. Dette for å få riktig type	RUT	Svar på spørsmål til møtet i dag 02.04.25 Behovet til orto er en Operasjonslampe/ " kirurgisk " lys. Og at det er plass til C- bue.
Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis	RUT	
Plassering av uttaksentral ift kombibenk må bekreftes eller angis	RUT	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK	Ja			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
013.051	Blærescanner	1	RUT				
012.021.06	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	RUT				
012.032	EKG-apparat	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT				
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.07	Ultralyd, håndholdt	1	RUT				
031.005.16	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.11	Uttakssentral, endoskopi, en arm	1	RUT				
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.167 Undersøkelse og behandling, spesialrom	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Omfang og nivå på behandlingsenhet, urodynamikk må gjerne beskrives for å tilrettelegge infrastruktur (type/merke)

RUT

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

For overføring av rapporter fra de lokale NexamPro/MMS systemene og til sykehusets EPJ (DIPS) treges NET 600 B Network software for back-up function on network server.
Us.benk og sykeromskanal flyttes nærmere veggen til toalettet. Lampen må flyttes litt etter.
Skap, kassebakke mobil,flyttes til vinduet. Tralle for PC hev/ senk utgår?
Ønsker en liten væskevarmer, samme som gastro.
Ønsker en stabilbar stol på badet, uten armlen.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	??			
031.013.03	Behandlingsenhet, Urodynamikk	1	RUT				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
013.051	Blærescanner	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK	Ønskelig med knagg på toalettet, dobbel.			
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	IARK	Denne skal flyttes til uroterapeut-rommene (2 rom med toalett).			
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT	Trenger ikke			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	RUT	Trenger ikke			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	2	IARK	Begge plasseres ved vindu			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	2	IARK	Vask og skjermvegg bytter plass.			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK	Stol til badet og en på us.rommet.			
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	Trenger ikke			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE	Flyttes nærmere veggen til badet			
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT	Gyn stol med mulighet for flowmetri under benken			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT	Nærmere badet.			
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK	Henges i gangen			
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK	På veggen mot badet.			
	veskevarmer liten	1					

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte ekko med belastning	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Pacemakerprogrammerer har behov for flirere stikkontakter. Beste plassering av denne enheten må angis.

RUT

Ikke på dette rommet.

Er det ytterligere PC/skjermer for bruk med ergometersyssel/EKG-belastning ?

RUT

Ikke på dette rommet.
Ekkokardiografi med liggesyssel på 1 rom.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
012.028.03	Defibrillator, avansert	1	RUT				
012.032.01	EKG-apparat, belastning	1	RUT				
033.002.06	Ergometersyssel, belstning	1	RUT	Liggesyssel for ergoekko (sykler liggende mens ultralyd av hjertet utføres)			
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT	?			
013.105	Pacemakerprogrammerer	0	RUT	Er lagt inn i dette rommet, men denne funksjonen skal ikke i samme rom som liggesyssel			
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri		IKT	?			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut?			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF	?			
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.04	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte PM med belastning	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Pacemakerprogrammerer har behov for flrere stikkontakter. Beste plassering av denne enheten må angis.

RUT

Innerst i rommet, midt på veggen nede.

Er det ytterligere PC/skjermer for bruk med tredemølle/EKG-belastning ?

RUT

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.032.01.1	EKG-apparat, belastning, komplett	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
013.105	Pacemakerprogrammerer	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut?			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
033.001.04	Tredemølle, belastning	1	RUT				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				
	Mobl PC	1					
	Undersøkelsesbenk	1		Må være undersøkelsesbenk i tillegg til tredemølle i disse rommene			

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.170 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyrer	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

Svar på spørsmål til møtet i dag 02.04.25 Behovet til orto er en Operasjonslampe/ " kirurgisk " lys. Og at det er plass til C- bue.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
013.051	Blærescanner	1	RUT				
012.021.06	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	RUT				
012.032	EKG-apparat	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Ja			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	RUT				
031.005.16	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.173 Undersøkelse og behandling, spesialrom, spirometri	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Det er programmert "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle m/PC. Er dette tilnærmet riktig artikkel/beksrivelse eller er det tenkt enklere modell ?

RUT

Riktig

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

RUT

Plassering ok

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut?			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
013.106.04	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	RUT				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.174 Undersøkelse og behandling, spesialrom, lunge spirometri m belastning, bodyboks	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Innplassering av bodybox, spirometri og tredemølle må bekreftes eller angis RUT
Det er tidligere anitt behov for gassflasker i rommet.

Oppbevaringsskap/plassering er ikke programmert, men behov for nærher til
evt utstyr må beskrives. RUT
Umiddelbar nærhet til lungefunksjonsutstyr (spirometri/diffusjon)

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
013.106.02	Bodybox, spirometri	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut?			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
013.106.04	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	RUT				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
033.001.04	Tredemølle, belastning	1	RUT	Jaeger, per i dag er tredemølle fra produsent Woodway (størrelse er omtrentlig den samme for disse tredemøllene)			
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA			Fylles ut av OUS
04.01.177 Undersøkelse og behandling, spesialrom, klinisk nevrofysiologi EEG			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen
Skal det benyttes kamera ifm EEG?		RUT	Rom type 2 (EEG + autonom test)
Behov for antall kanaler/nivå på EEG apparat må angis		RUT	2, 2 videokamera, hvorav et er takhengt.
Rommet har mye takhengt utstyr, varmelampe og us-lampe kan trolig ikke benytte samme arm. Hensiktsmessig plassering av det takhengte utstyret må beskrives		RUT	32 kanalers EEG er standard for oss, men på akkurat dette rommet med denne funksjonen bør man vurdere 64 kanaler
Det er programmert takhengt uttalsentral med horisontalt hode. Beskriv hva denne skal brukes til for å få denne riktig konfigurert		RUT	ikke varmelampe på dette rommet
			obs totalt 3 rack
			obs, finger bt står 2 ganger
			mangler takhengt pc/skjerm for å vise pusterytme under autonome tester, men kan trolig sløyfes hvis nyeste modell av Finapres Pro med alt tilbehør kjøpes

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
013.191	Autonom tester, fingerblodtrykk	1	RUT	type Finapres PRO. Nyeste modell av denne gjør trolig emg apparat under overflødig!			
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013.06	Blodtrykksapparat, kontinuerlig NIBP	1	RUT	Erstattes med trillbart brachialt (ikke kontinuerlig) men automatisk måling av brachialt BT (type DINAMAP)			
013.059.01	EEG-apparat, 32 kanaler	1	RUT				
013.063	EMG-apparat	1	RUT	for måling av sympatonevral funksjon, sympatisk hudrespons			
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV	NB rom må ha svært varmt vann i springen for vask av elektroder.			
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	trenger ikke denne typen overvåkning i dette rommet			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.03	Ultralyd, enkel	1	RUT				
031.025.06	Undersøkelse- og behandlingsbenk, vipptest	1	RUT	Må være en roterbar benk med skinn (vaskbar) som kan roteres med en hånd (mens pasienten ligger på), og skal ikke ha elektrisitet tilkoblet (manuell hev/senk)			
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
015.001.06	Uttakssentral, horisontalt hode	1	RUT				
013.035.02	Varmelampe, takhengt	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.181 Undersøkelse og behandling, prepol, samtale / geriatri, prepol		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Her er det skjedd en misforståelse. Hukommelsesklinikken trenger store pulter på **ALLE** rommene sine.
Konsultasjonen/behandlingen går over flere timer og det meste av konsultasjonen går ut på tester som trenger plass.
GER.avd. mener at hvis alle deres konsultasjonsrom har arbeidsbord som er 180 cm vil de kunne klare å gjennomføre konsultasjonene sine.

Stort arbeidsbord legges inn i undesøkelsesrom 04.01.012

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.06	Arbeidsbord hev/senk b=800 b=2000	1	IARK	Altså kan de klare seg med 800x1800, men på hvert konsultasjonsrom som de skal kunne bruke			
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
GHA.001.03	Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200	1	IARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	1	IARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS
04.01.192 Undersøkelse og behandling, spesialrom, nevrologi	
Tilbake til oversikten	
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Innspill fra medvirkningsgruppen

Krever det utstyr utover spesielle prober for å utføre kontrastundersøkelser og bobletest

Plassering av undersøkelseslampe må bekreftes eller angis

Kreves det spesiell undersøkelsesbenk/ultralydbenk i dette rommet ?

RUT

RUT

RUT

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
016.005	Høydemåler, digitalt	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
061.003	Modulbord, mobilt	1	RUT				
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	IKT				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	RUT	Kan ut?			
016.003	Personvekt	1	HF				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	IARK				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.06	Ultralyd, avansert diagnostikk	1	RUT				
011.015.03	Ultralyd, enkel	1	RUT				
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	RUT				
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	RUT				
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	ARK				
KSA.002.03	Veggskinne, utstyr l=1800	1	ARK				

[EMG \(Dantec® Clavis™ Handheld EMG Device - Portable STIM Machine | Natus - Natus\) til botox](#)

1


Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.244 Ekspedisjon		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	
		Bør se dette rommet utstyrmessig sammen med inntilliggende kontor. Listet under det for dette rommet Obs utforming av skranken, se tidligere notat og bilde under. 2 skranker like høye, ansatte foretrekker lave. Unngå for stor avstand fra pasient til sekretær
		Grunnen behov fullverdige arbeidsplasser med flere skjermer er at man skal gjøre andre oppgaver der i tillegg til å ta imot pasientene. Dette for effektivitet og utnyttelse av kapasiteten
		Obs plassering av sensor for å åpne dør - ikke for nær arbeidsplass
		Monitor/kamera for gjensidig sikkerhet for ekspedisjoner
		Foliering av glass - utforming av arealer

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF	Hev og senk			
FDB.003	Skranke, hovedartikkel	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	3	IARK				
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	IARK	Plass til 3 skjermer på hver pult (hvis ikke plass til 3 skjermer, så må det være 1 skjerm 40/45 tommer)			
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	3	IKT				
OMZ.018	Auracast-sender, ekstern	1	RIKT				
UJZ.403.04.02	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	IKT				

3 skap/reoler som kan lukkes og kan settes ved siden av bordet fordi det gir ekstra bordplass

- 2 (ev. 4 betalingsterminaler avhengig av om DIPS og Sectra på dette tidspunktet kan bruke samme)
- En printer
- 2 skannere til skanning av papirskjema
- 3 telefoner (1 hvis vi har Trio systemet (Den må være koblet til minst en telefon)
- Sikkerhetsalarm (knapp)
- Klokke på veggen
- Oppslagstavle på veggen (hvis vi må være så detaljerte her) / Whiteboard
- Håndvask

FIG - ekspedisjon (fra RAD)

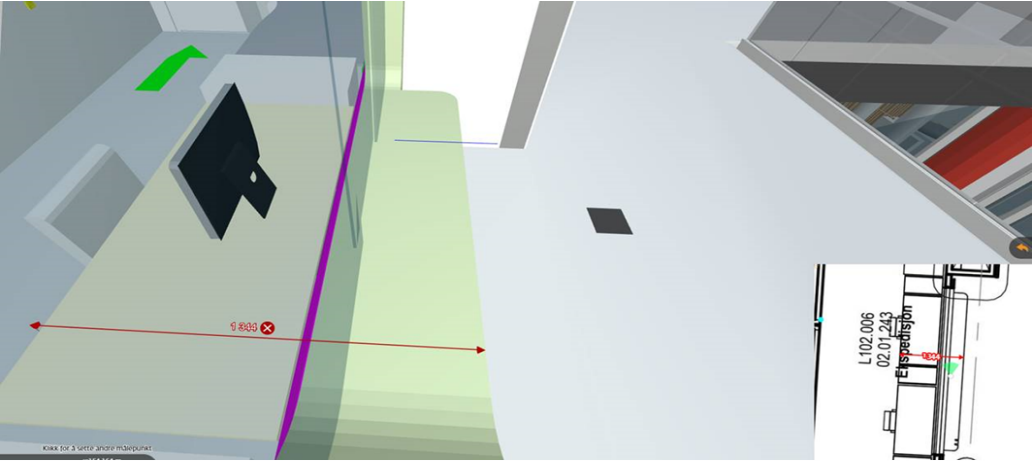

Minner om behovet for å se på KRN ekspedisjonen mot Nordøst, vil nok ha funksjon for øvrige poliklinikker også. Viktig å få snudd luken mot pasientflyten.

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.01.357 WC, HC urodyn		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
NYZ.019	Håndvask HC-WC, bredde 675, dybde 600, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.08	Håndvaskmiljø 1C	1	ARK				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	ARK				
NXZ.009	Toalett vegghengt, ergonomisk, med innfelt sisterne, UU-krav 700mm	1	RIV				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA			Fylles ut av OUS		
04.01.380 Vaskerom, øsofageale skop					
Tilbake til oversikten					
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr		Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen		

Utstyr og innredning utover TØE-vaskemaskin må beskrives for å ivareta vask og testing av probe

RUT

Trillebord

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
051.016	TØE vaskemaskin og tester	1	RUT				
NYZ.022.11	Håndvaskmiljø 1G	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.02.101 Dagplass, medisin		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Her tenker jeg det skal være 1 tappestol/blodgiver stol
Det samme gjelder for rom 04.02.100
En tappestil i undersøkelsesrom 04.01.075

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
016.001	Flowmeter O2	1	HF				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	RUT				
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	ARK				
UPD.015	Lese- og pleielampe	1	RIE				
012.040	Multiparameterapparat, spot.check	1	RUT				
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	1	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
FXB.006	Stativ oppkastpose	1	ARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	1	HF				
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	RIE				
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	RUT	Her kan det være 1 tappestol/blodgiverstol			

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	Fylles ut av OUS	
04.02.103 Dagplass, medisin, 3 plasser		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Er utstyret i rom tilstrekkelig for å ivareta funksjonen ?

RUT

Mener det er fornuftig å gjøre dette rommet om til Sengerom med 2 senger
Driften tillater ikke at 3 blodgiverstoler er på samme rom. De må være på 3 forskjellige rom.
Jeg har plassert 1 blodgiverstol på rom 04.02.100 og 04.02.101

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.15	Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000	1	IARK	Denne kan være mobil			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.032	EKG-apparat	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	3	HF	3 stk			
FSA.022	Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel	1	ARK	3 stk			
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	3	RUT	3 stk			
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	ARK	3 stk			
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene	1	IARK				
UPD.015	Lese- og pleielampe	3	RIE	2 stk			
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	3	IARK	2 stk			
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	IKT	Denne kan godt være mobil			
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	RUT	3 stk			
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	2	IARK	1 stk. Evt. 1 også mellom seng og PC-stasjon			
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	IARK	2 stk			
016.014.01	Sug, ejektor	3	HF	3 stk			
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	3	RIE	3 stk			
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
011.015.07	Ultralyd, håndholdt	1	RUT				
031.005.10	Undersøkelse- og behandlingsstol, blodgiver	3	RUT	Endres til 2 senger + 1 stol			

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.02.104 Dagplass, medisin, 5 plasser		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Er utstyret i rom tilstrekkelig for å ivareta funksjonen ?

RUT

Disse rommene bør bare ha behandlingsstoler. Ikke senger. Gjelder også rom 04.02.117, 04.02.118 og 04.02.105
Tenker at 1 (evt. 2) av disse rommene burde deles til 2 rom. Det er større behov for støtterom som konsultajonsrom/stikkerom/prosedyrerom til sykepleier.
Det er også mer og mer behov for smitterom . Ikke i form av isolater, men enkle behandlingsrom uten for mye utstyr.
Tenker bl.a ift. MRSA/kontaktsmitte. Dette kan da brukes til sykepleierom/prosedyrerom til daglig.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.15	Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000	2	IARK	Kan endres til 1 stasjonær og 1 mobil PC			
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FSH.005.02	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920	1	ARK				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	5	HF				
FSA.022	Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel	2	ARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	5	RUT				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	5	ARK				
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene	2	IARK				
UPD.015	Lese- og pleielampe	5	RIE				
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	5	IARK				
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	RUT				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	4	IARK				
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	ARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK	2 stk. Trenger ikke besøksstol til hver behandlingsstol + 2 vegghengte			
016.014.01	Sug, ejektor	5	HF	Ikke nødvendig på behandlingsrommet			
031.007	Sykehusseng	2	RUT	Ikke senger på dette rommet. Seng på 04.02.103			
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	5	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	3	RUT	5 stk			

Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		Fylles ut av OUS
04.02.166 Dagplass, medisin, 2 plasser		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Er utstyret i rom tilstrekkelig for å ivareta funksjonen ?

RUT

Ønsker dette rommet til evt 3. tappestol. Her kan man da ha en undersøkelsesbenk slik at rommet blir multifunksjonelt.
Rommet vil da bli brukt mer fordi det er planlagt for mange behandlingsstoler/senger ift til prosedyrerom.
Prosedylene er avgjørende for at dagbehandling kan gjennomføres.
Tverrfaglig samarbeid
Utstyret i rommet avhenger da av hva rommet skal brukes til.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
GBA.006.15	Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000	1	IARK				
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	IARK				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	RUT				
016.001	Flowmeter O2	2	HF				
FSA.022	Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel	1	ARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	ARK				
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	ARK				
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	2	RUT				
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	ARK				
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene	1	IARK				
UPD.015	Lese- og pleielampe	2	RIE				
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	2	IARK				
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	IKT				
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	RUT				
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	IARK				
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	ARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	IARK				
016.014.01	Sug, ejektor	2	HF				
031.007	Sykehusseng	0	RUT	Ønsker ikke senger sammen med behandlingsstolene.			
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	2	RIE				
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	RUT				
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	2	RUT				

From: Trine Karlstad
Sent: Fri, 11 Apr 2025 07:43:00 +0000
To: Sønnichsen, Tina
Cc: Sæthre, Fanny
Subject: Utstyrsliste - Møte 3 Gr. X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) NSA.xlsx
Attachments: Utstyrsliste - Møte 3 Gr. X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) NSA.xlsx

Hei,

Sender oppdatert utstyrsliste etter medvirkningsmøte i går.

Med vennlig hilsen

Trine Karlstad

Fagkoordinator

Stab utvikling – Avdeling for Organisasjonsutvikling


Mobil: +47 977 75 519



[Nye Oslo universitetssykehus](#)

IKKE SENSITIV / IKKE SENSITIVT INNHOLD

Forslag til TØE-rom etter våre behov

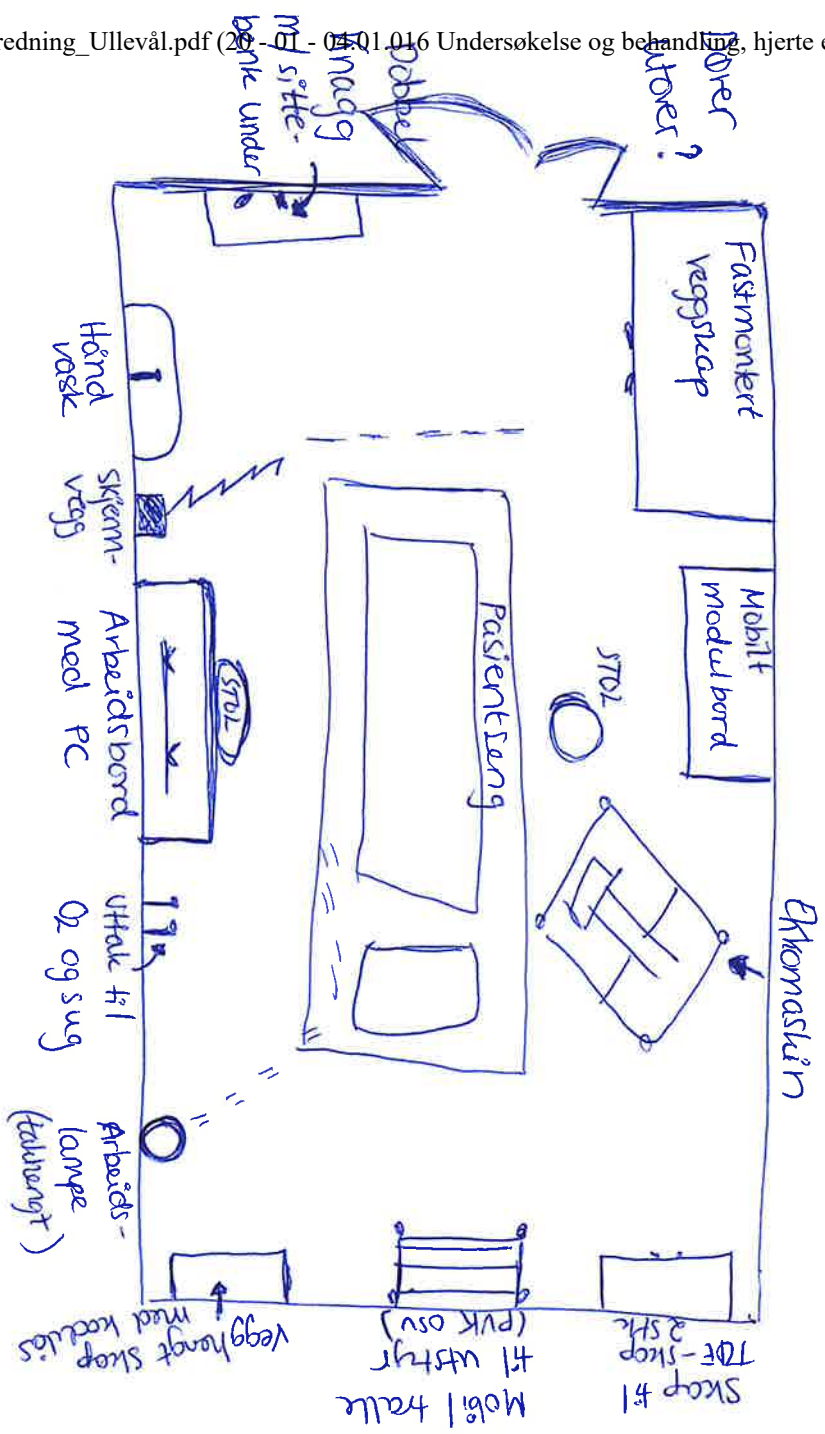

Gruppe 1 - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) NSA

Klinikk	Navn	Yrkesbakgrunn	Rolle	Tilstede i møte 3
NVR	Else Charlotte Sandset	Seksjonsleder, overlege	Gruppeleder	x
OPK	Randi Kværnø	Sykepleier	Fagperson	x
KVI	Maria Skarpås Aannerud	Driftskoordinator Kontorfaglig avdeling	Fagperson	
MED	Bente Magny Bergersen	Seksjonsleder INF POL	Fagperson	
MED	Marianne Fidjeland	Seksjonsleder Medisinsk dagbehandling og polik	Fagperson	x
MED	Svein Solheim	Seksjonsleder, Overlege	Fagperson	x
MED	Tine Holler	Klinisk ernæringsfysiolog	Fagperson	x
KRN	Johan Castberg Hellund	Overlege	Fagperson	x
KSM	Åshild Irene Erikstad	Sykepleier	Fagperson	x
KSM	Ann Kristin Ramirez	Sykepleier/seksjonsleder gastrokir poliklinikk	Fagperson	x
TIK	Marie Katarina Engedal Mørck	Rådgiver MTU (intensivsykepleier)	Fagperson utstyr/IKT	x
Stab utvikling	Per Oddvar Sunnes		Hovedtillitsvalgt	x
OSS	Therese Langfeldt-Rugelbak	Sykepleier	Fagperson smittevern	x
MED	Heidi Kolstad	Sykepleier	Verneombud	x
DNLF	Jørgen Sandberg Michelsen	Overlege DST HR-stab	Tillitsvalgt	siste halvdel
Norsk ergoterapeutforbund	Anders Torp	Ergoterapeut, MED	Tillitsvalgt	x
NSF	Rita Helen Jensen	Intensivsykepleier	Tillitsvalgt	
Brukerrepresentant	Øivind Skotland		Brukerrepresentant	x
Brukerrepresentant	Rune Berglien		Brukerrepresentant	x
OSS	Rolf Amund Stark	Spesialrådgiver Logistikk	Fagperson	
Stab utvikling	Trine Karlstad		Fagkoordinator	x
Stab utvikling	Anita Sofie Fenne		Fagkoordinator	x
HSØ PO	Tina Sønnichsen		Fasilitator	x
HSØ PO	Fanny Sæthre		Referent	x
HSØ PG	Bjørn Tore Mølseter		Utstyr	x
HSØ PG	Henni Steineger		Arkitekt NSA	x
HSØ PG	Kristin Mørk		Arkitekt NSA	x
HSØ PG	Guro Urdahl			
HSØ PO	Håvard Kristiansen		IKT	

- (Ønsket kompetanse skal brukes til å sikre representasjon i sammensetningen av gruppene)
- Fagperson med ledererfaring (N4/N5) fra poliklinsik virksomhet og/eller dagbehandling
- Fagperson med erfaring fra sambruk av polikliniske områder
- Fagperson med medisinsk bakgrunn
- Fagperson med kirurgisk bakgrunn
- Fagperson med kompetanse anestesi
- Fagperson med kompetanse med drift av preoperativ poliklinikk
- Driftsansvarlig- /fagutviklingssykepleier
- Fagperson med merkantil/administrativ/forløpskoordinator erfaring med ventelister og timeoppsett